PŮDORYS 1.NP
STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Plavecký bazén
DOMAŽLICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

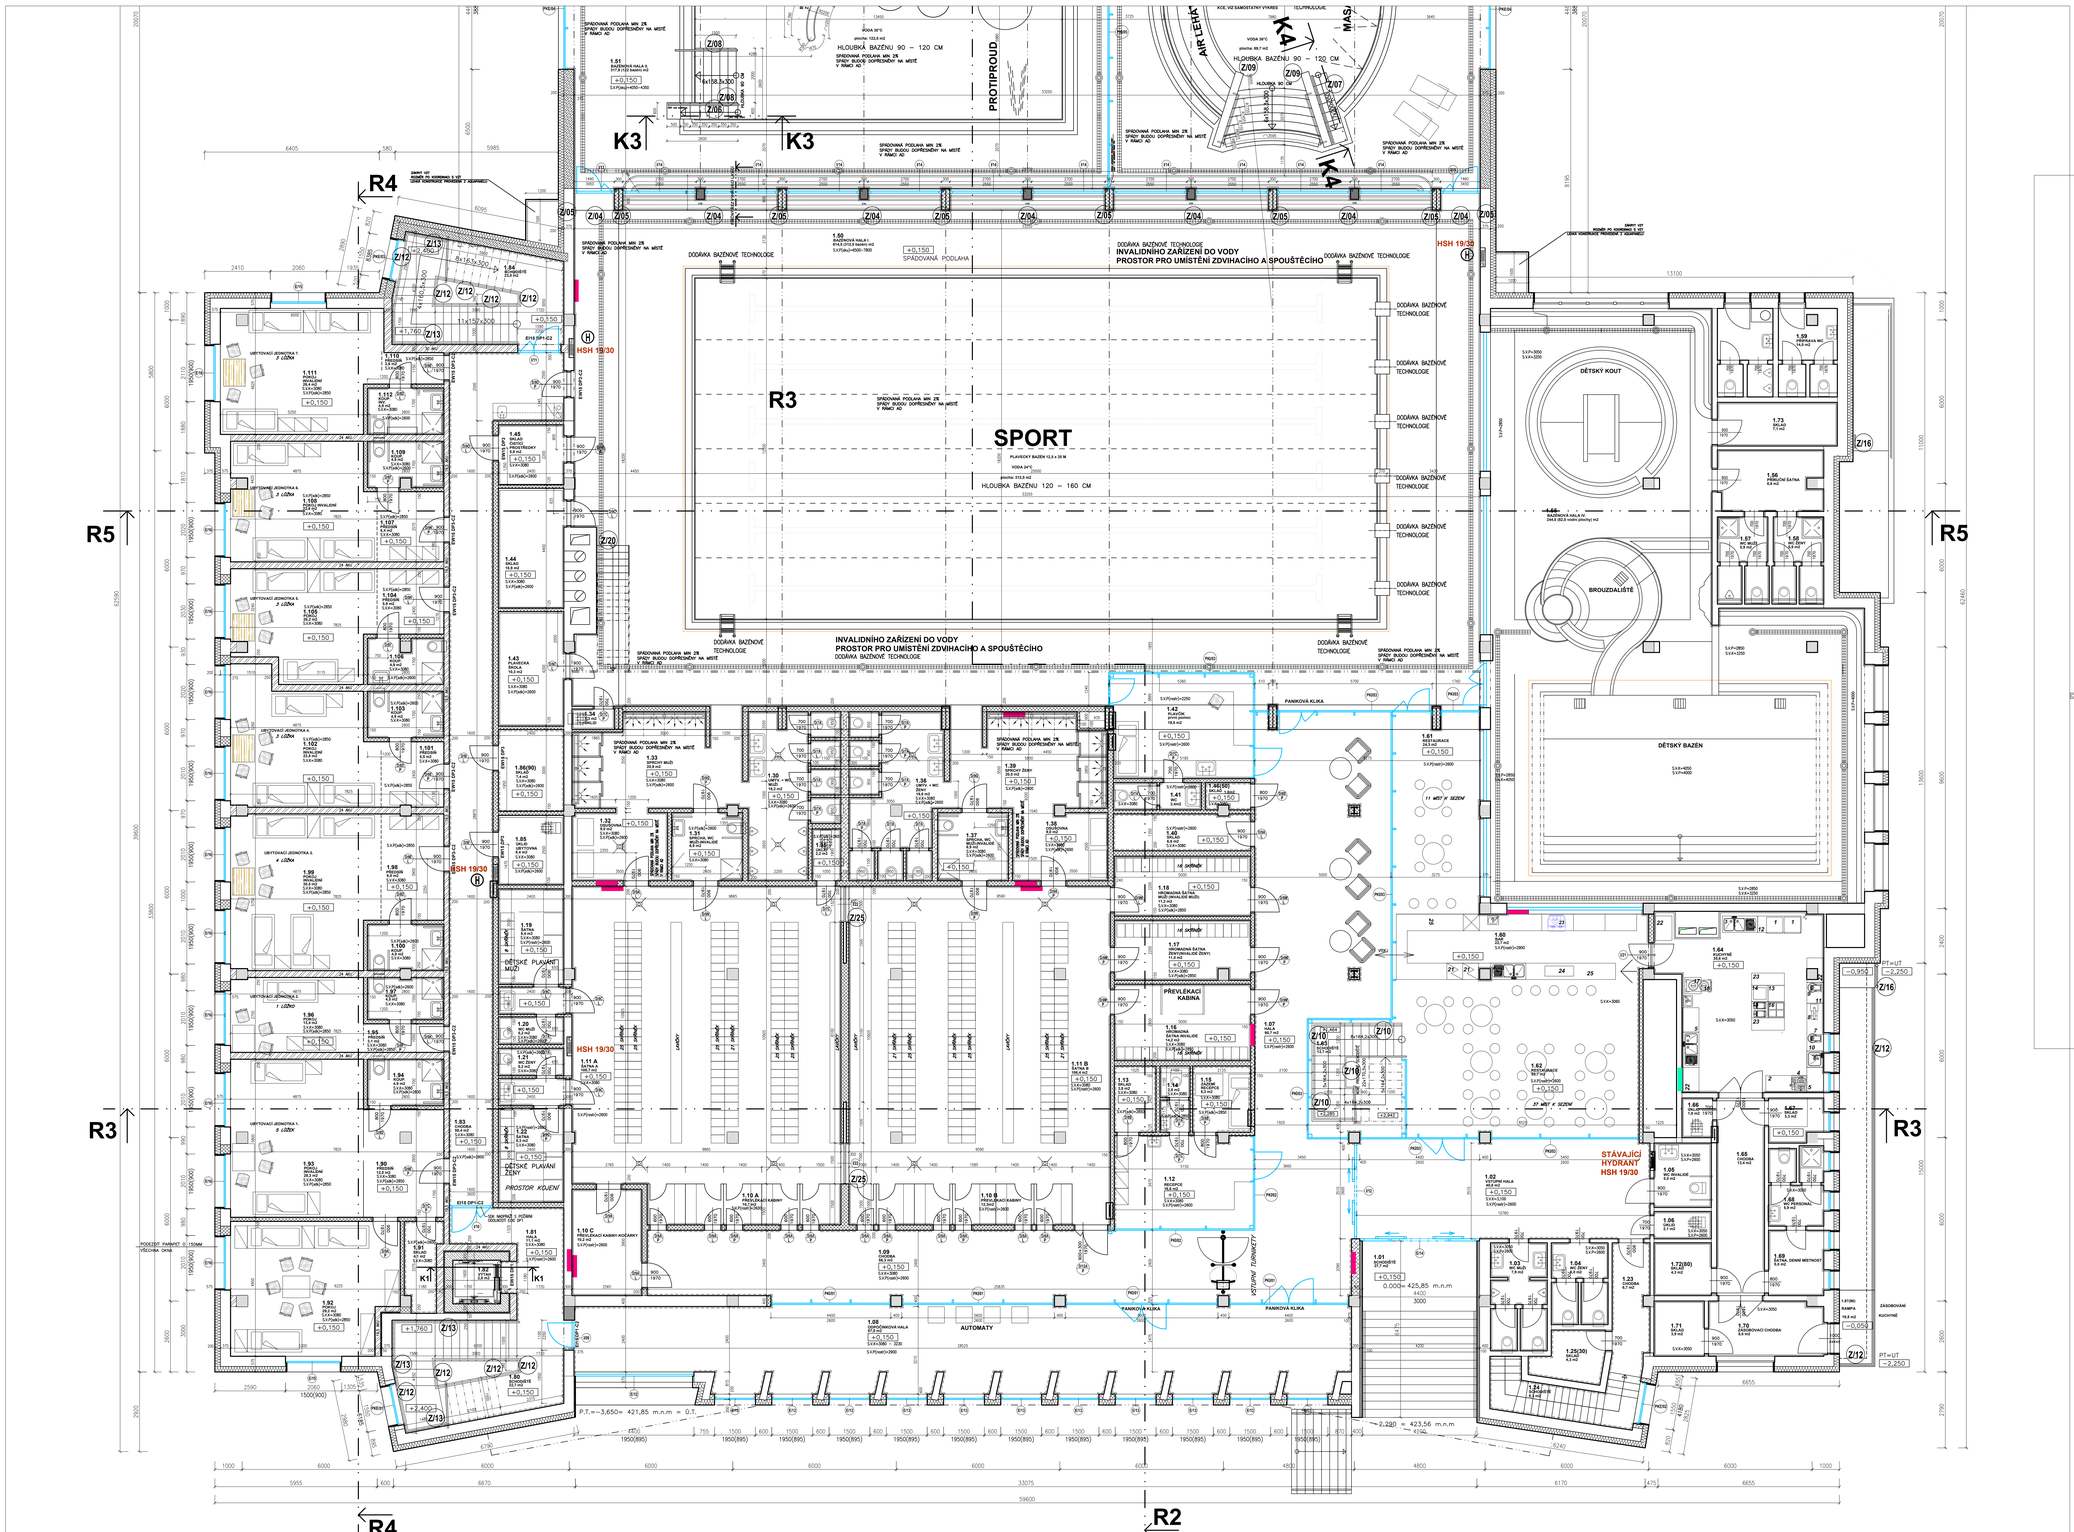

LEGENDA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ :

- KERAMICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:
  CHELIČE ZDIVO P+D = KERAMICKÉ CHELIČ. DĚROVANÉ BLOKY, ZDIVO P10 NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M5
  ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 150 MM - ZDIVO ROZMĚRU (Š/Š/V) 497/90/238MM
  ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 150 MM - ZDIVO ROZMĚRU (Š/Š/V) 497/140/238MM
  ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 300 MM - ZDIVO ROZMĚRU (Š/Š/V) 247/290/238MM
  ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 300 MM - ZDIVO ROZMĚRU (Š/Š/V) 247/290/238MM
  ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 400 MM - ZDIVO ROZMĚRU (Š/Š/V) 497/400/238MM
- KERAMICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  PLNÁ PÁLENÁ CIHLA, ZDIVO P10 NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M5
- KERAMICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE V AKUSTICKÉM PROVEDENÍ
  VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
  VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ, VYPLNĚNÝCH BETONEM S VÝZTUŽÍ
  VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY
- OSTATNÍ VÝPLŇOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK NA LEPIDLO TL. 50 MM, 75 MM - 100 MM, 125 MM, 150 NEBO 200 MM
  ZAZDĚNÍ OTVORŮ POKRAČOVÁNÍ ZDIVA
  PŘÍČKY JSOU NAVRŽENY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK NA LEPIDLO, CELÉ NATAŽENÉ LEPIDLO S VYZTUŽENOU SÍTÍ, SPECIFIKACE VIZ SKLADBA SKOI
- VÝPLŇOVÁ KONSTRUKCE - SAMOSTATNÁ DODÁVKA WELLNESS TECHNOLOGIE
- PŘÍČKA TL. 150 MM - SKLADBA: (a)VODĚODOLNÁ CEMENTOVÁ DESKA, SE SKELNOU TKANINOU OBALENOU POLYMERNÍM MATERIÁLEM NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PŘÍČKY, TL. 12,5 MM, SYSTÉM MUSÍ UMOŽŇOVAT PROVEDENÍ BEZ DILATAČNÍCH SPÁR MEZI DESKAMI
  MINERÁLNÍ VLNA TL. 50 MM
  (b)OCELOVÝ SVISLÝ A HORIZONTÁLNÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL ŠÍŘKY 50 MM, MEZI PROFILY
  MINERÁLNÍ VLNA TL. 50 MM
  (a)VODĚODOLNÁ CEMENTOVÁ DESKA, SE SKELNOU TKANINOU OBALENOU POLYMERNÍM MATERIÁLEM NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PŘÍČKY, TL.12,5 MM, SYSTÉM MUSÍ UMOŽŇOVAT PROVEDENÍ BEZ DILATAČNÍCH SPÁR MEZI DESKAMI
- PŘÍČKA TL. 150 MM - SKLADBA: (a)VODĚODOLNÁ CEMENTOVÁ DESKA, SE SKELNOU TKANINOU OBALENOU POLYMERNÍM MATERIÁLEM NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PŘÍČKY, TL.12,5 MM, SYSTÉM MUSÍ UMOŽŇOVAT PROVEDENÍ BEZ DILATAČNÍCH SPÁR MEZI DESKAMI
  (b)OCELOVÝ SVISLÝ A HORIZONTÁLNÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL ŠÍŘKY 50 MM, MEZI PROFILY
  MINERÁLNÍ VLNA TL. 50 MM
  (a)VODĚODOLNÁ CEMENTOVÁ DESKA, SE SKELNOU TKANINOU OBALENOU POLYMERNÍM MATERIÁLEM NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PŘÍČKY, TL.12,5 MM, SYSTÉM MUSÍ UMOŽŇOVAT PROVEDENÍ BEZ DILATAČNÍCH SPÁR MEZI DESKAMI
- CELÁ KONSTRUKCE PŘÍČKOVÉHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT NAVRŽENA TAK, ABY SPLŇOVALA POŽADAVKY NA ZVUKOIZOLAČNÍ VLASTNOSTI
- DO PŘÍČEK BUDOU VYTVOŘENY OTVORY PRO PROSTUPUJÍCÍ VZT POTRUBÍ, OTVORY BUDOU ŘÁDNĚ OCELOVĚ VYZTUŽENÉ, PŘESAHU POLOHU OTVORU KOORDINOVAT S ČÁSTÍ A.5 VODOVODTECHNIKA
- KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT V CELÉ VRSTVĚ SYSTÉMU JEDNOTKU VTROVÉ, VŠETNĚ KOTVENÍ, SKLADU, ...

LEGENDA ZNAČENÍ :

- S.V.K=3240 — SVĚTLÁ VÝŠKA STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- S.V.P(nad)=2900 — SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE
  (nad) - nástropní podhled SDK/sádr
  (pod) - podlahový podhled SDK/sádr
  (akus) - akustický nástropní podhled 1200x600
  (systém) - nástropní podhled systémový, detailní dodávaná specializovaným dodavatelem
  podhledové konstrukce s certifikací pro použití ve veřejně přístupných budovách
- NOVÝ POŽÁRNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DANÉHO TYPU
  SYSTÉM B NEBO C DLE ČSN 73 0873
  SYSTÉM S INSTALACÍ DO STĚNY
  HSH 19/30 — VÝŠKA STŘEDU SKŘÍNĚ 1300 MM NAD PODLAHOU
- ROZVAŘEČ ELEKTRO
  PODROBNOSTI VIZ ČÁST PD - ELEKTROINSTALACE
- PODDLAŽNÍ VPUSTI A ŽLABY
  PODROBNOSTI VIZ ČÁST VODA, KANALIZACE
  PODLAHU VŽDY SPÁDOVAT K TĚMTO PRVKŮM
- ROZDĚLOVAČ OT - VIZ ČÁST VYTÁPĚNÍ

POZNÁMKY

- STAVEBNÍ PŘÍDAVNÝ NUTNO KOORDINOVAT S KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ.
- PŘÍDAVNÉ KONSTRUKCE NEJSOU V JEDNOTLIVÝCH PROFESÍCH PRO PŘEHLEDNOST NEJSOU ZAKRESLENY TECHNOLOGICKÉ PROSTUPY – VIZ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE
  PRO PŘEHLEDNOST NEJSOU VYKRESLENY PRVKY REGULAČNÍ, HYDRANTY, RADIÁTORY, VÝUSTKY – VIZ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE
- VŠECHNY STYKY NESOUROZÝCH MATERIÁLŮ VYZTUŽIT POD OMÍTKOU KERAMZOVÝM PLETIVEM S PŘESAHEM MIN. 500 MM NA KAŽDOU STRANU PO CELÉ DÉLCE STYKU
- PŘÍČKY UMÍSTĚNÉ A VEJMUTÍ MAJÍ ROZVAŘEČE ELEKTRO A OT KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU ČÁSTÍ PD
- VŠECHNY POTRUBÍ TZB ALI PROCHÁZEJÍCÍ STĚNOVOU KCI BUDOU ZAPLNOVÁNY A OMÍTNUTA NA KAMENICKÉ PLETVO
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ BUDOVU PŘÍMO NA STAVBĚ DOPŘESNĚNY VŠECHNY VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ VČETNĚ VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ S.L. A H.L. JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ A ZŠ. ÚPRAV
- DODAVKY PROVEDENÍ Z CHEMICKÝCH MATERIÁLŮ POKRYCHEM PŘÍSLUŠNÉ TOLERANCE A ÚNOSNOSTI
- VŠECHNY PROSTUPY ROZVODŮ TZB MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY DLE PODMÍNEK STANOVENÝCH V ČÁSTI PD PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY
- VŠECHNA POTRUBÍ TZB OBETONOVANA A PROTIPOŽÁRNĚ OŠETŘENA (NAPŘ. VYPĚNĚNÍ). TOTO BUDE DOLOŽENO CERTIFIKÁTEM PŘÍSLUŠNÉHO MATERIÁLU A CERTIFIKÁTEM O PROVEDENÍ !!!
- VŠECHNY ROZVODY TZB VČ. ROZVODŮ ELEKTRO VEDENÉ V ZAMÍNĚNÉ ČÁSTI BUDOU PŘED ZAMÍNĚNÍM ZAKRESLENY A ZAMĚŘENY – VIZ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PODLAH A STĚN JSOU ZŘEJMÉ Z PŘÍKAZOVÉ VKLADBY PODLAH
- PŘÍDAVNÉ KOTVENÍ K ZB. SLOUPŮM, ZDĚNÉ KONSTRUKCI A OCELOVÝM PROFILŮM POMOCÍ PLOCHÝCH KOTEV KOTVENÍ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENÉ DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ A DOPORUČENÝCH VÝROBCE TVAROVEK !!!
- KONKRETNÍ DRUHY A SPRACOVĚZÍ ZLAZEB BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM V RÁMCI AD
- VŠECHNY STAVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JE NUTNO BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NEPŘERUŠIT SLEDOVAT Z HLEDISKA VZNIKU NEPŘEDVÍDATELNÝCH STATICKÝCHPORUCH. V PŘÍPADĚ VZNIKU NEPŘEDVÍDATELNÝCH STATICKÝCH PORUCH NEBOPOK KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S NOVÝM STATICKÝM POSOUZENÍM, KTERÉ BUDE V SOULADU SE SPRACOVANOU PD.
- POKUD JSOU V DOKUMENTACI ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VÝROBKY A ZAŘÍZENÍ, JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ A UZNATELNÉ JE UPRAVENÍ NABÍDNUTÝCH VÝROBKŮ A OBDOBNÁ ZAŘÍZENÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ JE NUTNO DOLOŽIT JEJICH TECHNICKÉ LISTY).
- JEJICH SE JEDNÁ O ROZHODUJÍCÍ OBJEKTY, JE NUTNÉ PŘED PRVNÍMI VĚCNÝMI ÚKONY A PŘI PRACÍ OMÍTEK VŠECHNY SOUVISLÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ A ROZMĚRY ŠTÍTŮ PRAVÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMSTEČNÝMI ZMĚRENÍMI PRAVÉ).
- PŘÍPOJKY NAD ROZVAŘEČI A NAHAK A ŠTĚNOVÝMI PRŮMĚTY PROVEDENÝCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, Z 2x L 140x90x14 S ULOŽENÍM MIN 150 MM NA KAŽDÉ STRANĚ
- PŘI MONTÁŽI A SVAŘOVÁNÍ DC, NOSNÝCH NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S ČSN 741401
- DO VŠECH MOKRÝCH ZMĚR VLOŽIT DO MC 2x414 (ALT. 112), O SISTEMOVÝ KOMAXOVÝ PŘEKLADU S PŘESAHEM MIN 200 PŘES ZMĚRNÉ OTVOR.

NOVÁ NIVELETA NOVÉ PODLAHY 1.NP = 425,64 m.n.m = ±0.150

NIVELETA STÁVAJÍCÍ 1.NP = 425,5 m.n.m = ±0.000

NIVELETA 1.PP = 421,9 m.n.m = -3,600

stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		
část:	D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
objekt:	D.2	STAVEBNÍ ČÁST	
hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA		
stavebník: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE			
místo stavby : PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE			
název akce: **PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA**			
název výkresu: **PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ OBJEKT**			

SUMAVAPLAN spol. s r.o., KVILDA cp. 99, PŠUMAVA

formát :	1/8A4
datum :	ČERVEN 2013
stupeň PD :	DPS
číslo zakázky :	06/08/DPS
archivní číslo :	06/08/DPS
soubor PC :	501_pl_P2D.mmp
měřítko :	1:75
č. výkresu :	9.