


Půdorys 1.PP

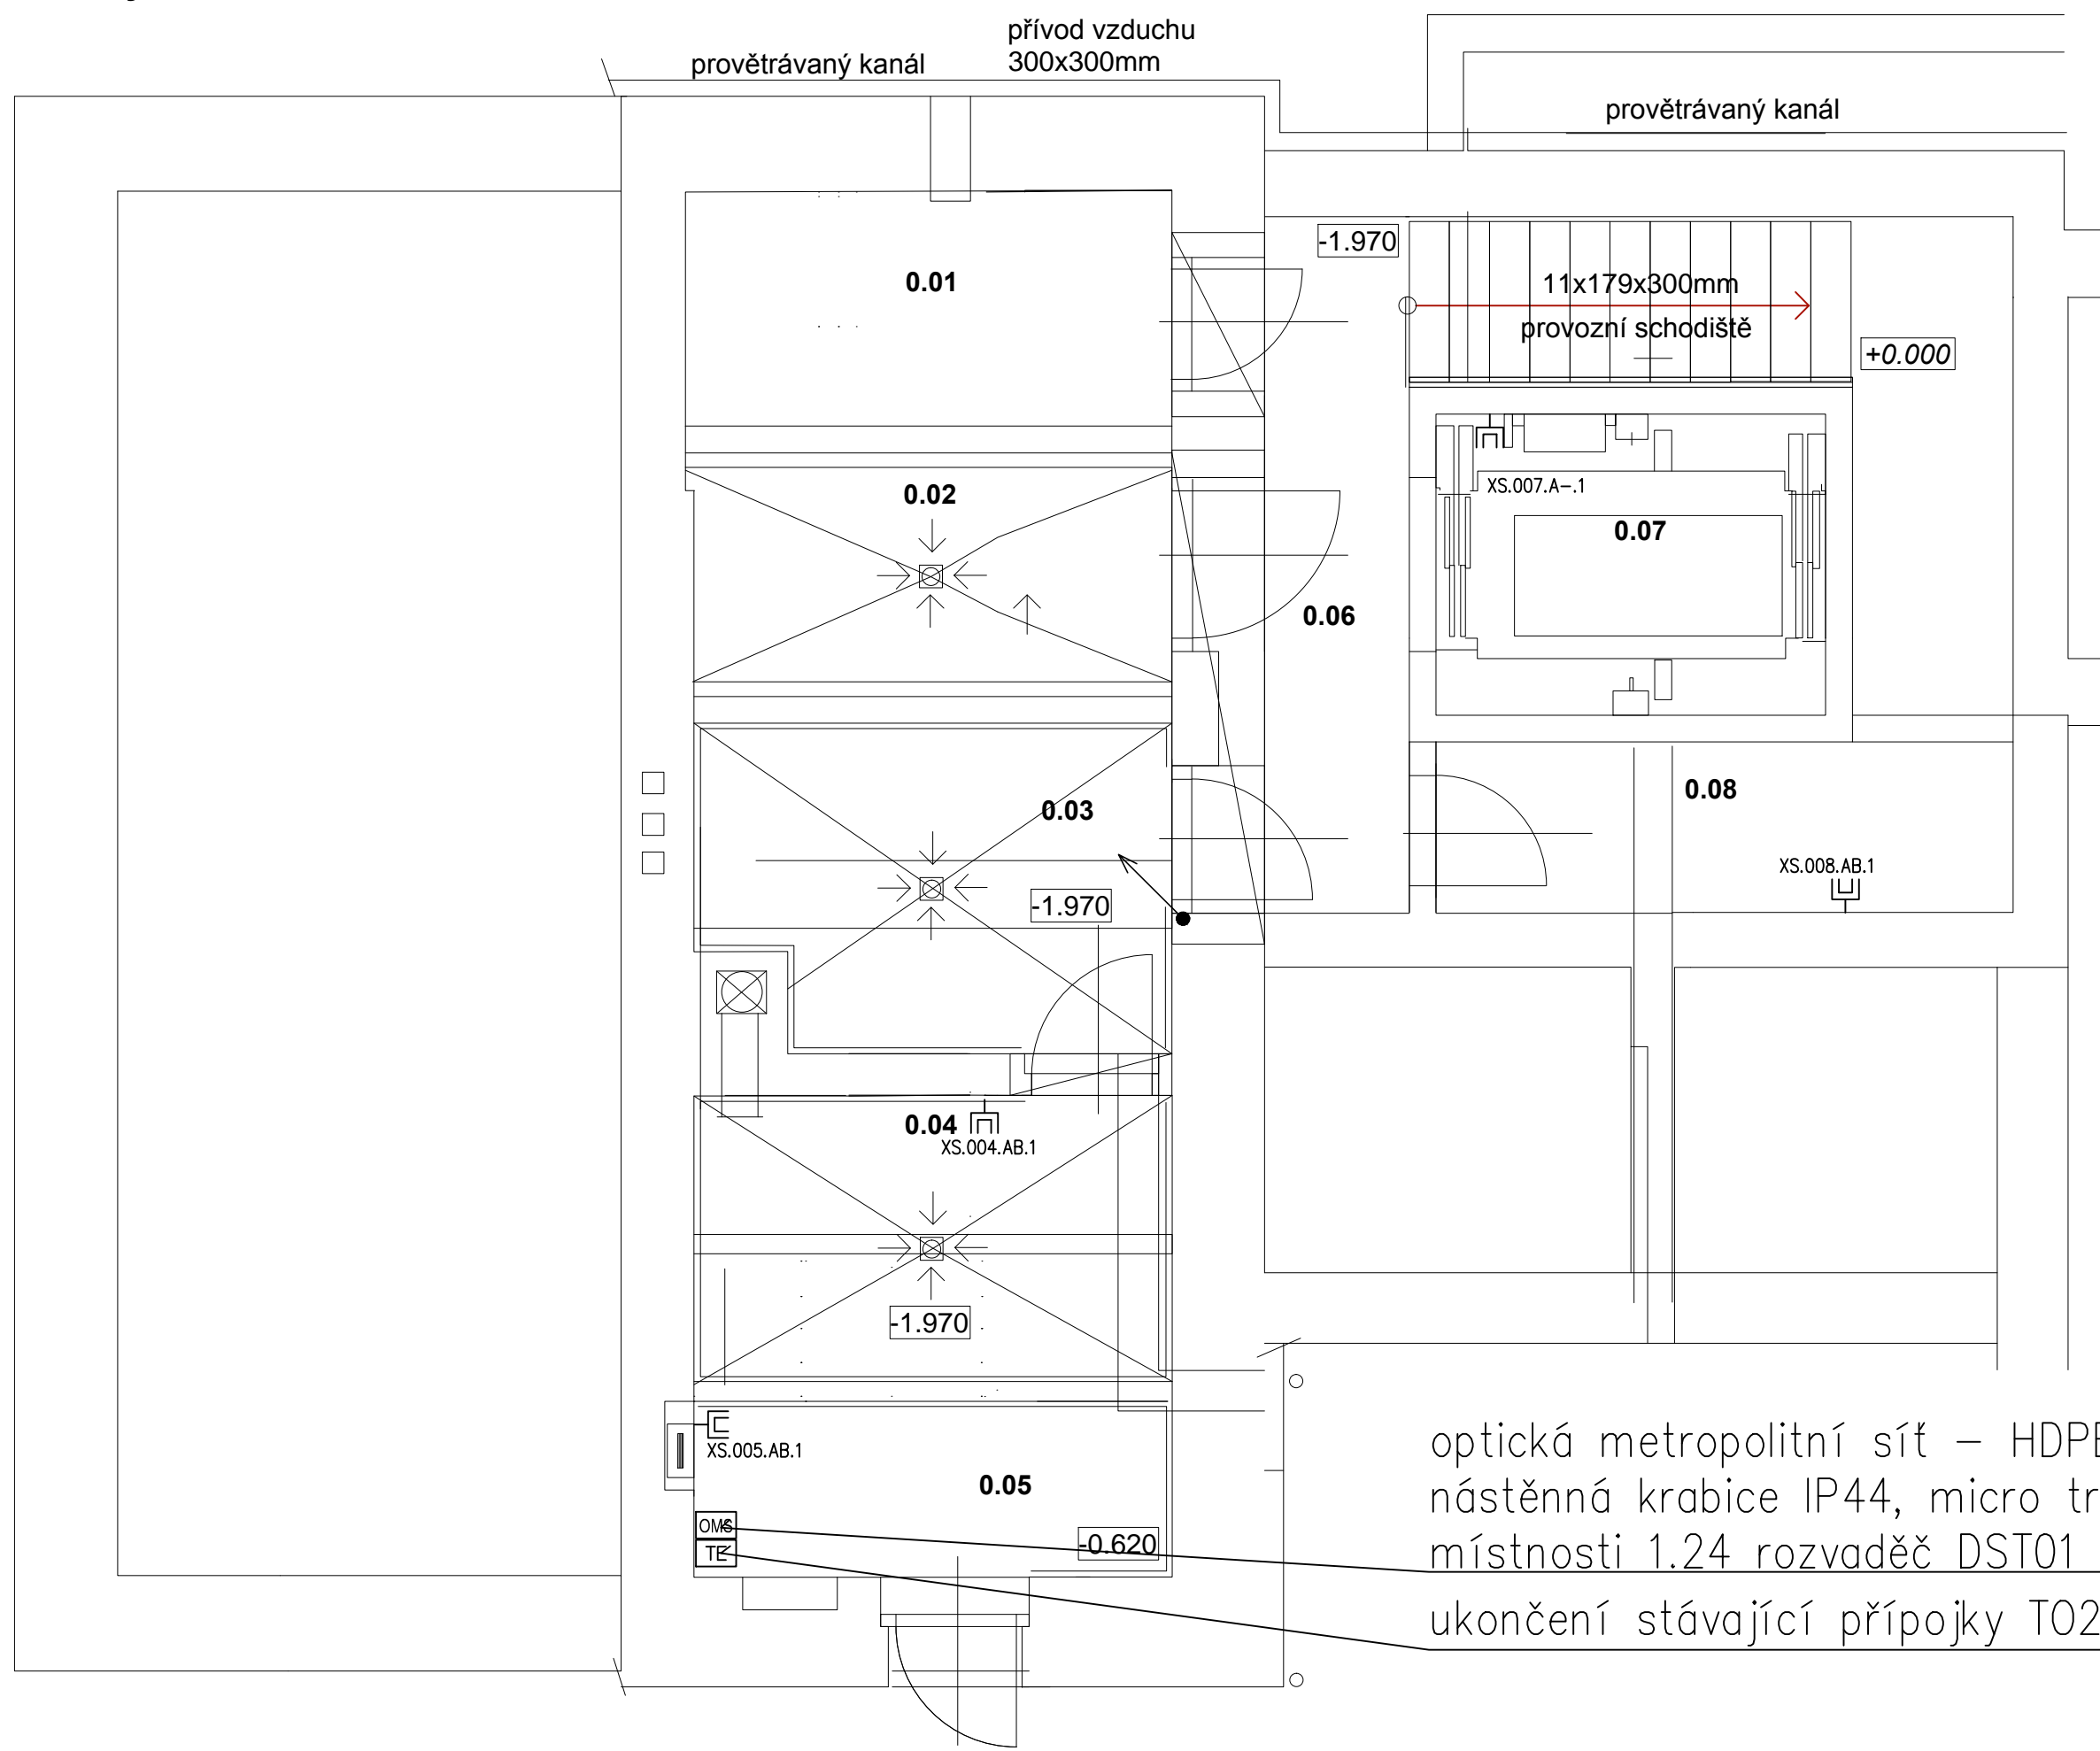

optická metropolitní síť – HDPE trubka od vrátek,
nástěnná krabice IP44, micro trubička do
místnosti 1.24 rozvaděč DST01
ukončení stávající přípojky T02 do objektu

TABULKA MÍSTNOSTÍ:


č.m.	název	plocha (m2)
0.01	sklad	6,36
0.02	místnost pro zemřelé	5,73
0.03	prádelna	8,34
0.04	kotelna	7,63
0.05	odpad	4,69
0.06	chodba	10,21
0.07	evak. výtah	6,55
0.08	baterie výtahu	5,50
CELKEM		55,01 m2

Legenda slaboproud:

- Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.5e
- Datová zásuvka 2x RJ45 Cat.5e
- Rozvaděč Datový 45U
- Televizní zásuvka TV+R+SAT
- Rozvaděč STA 600x900x250
- Telefonní rozhraní
- Optická metropolitní síť
- Satelitní anténa 80cm, LNB Qvatro
- Anténní soubor terestriál

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,
Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem

Projekt pro zadání a realizaci stavby

NAVRHL Martin Frühauf		ZAKÁZKA Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem Projekt pro zadání a realizaci stavby	<div> MEPRO</div> <div>MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6</div>	
SCHVÁLILDipl.ing.arch. I.BŘEZINA				
DRUH DOKUMENTACE MÉRITKO	DZR 1 : 50			
KÓTOVÁNO V mm		OBSAH Slaboproudá elektroinstalace Půdorys 1.PP	DATUM červenec 2015	
			ARCH. ČÍSLO 18 - 06/ 2015	1.02