



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

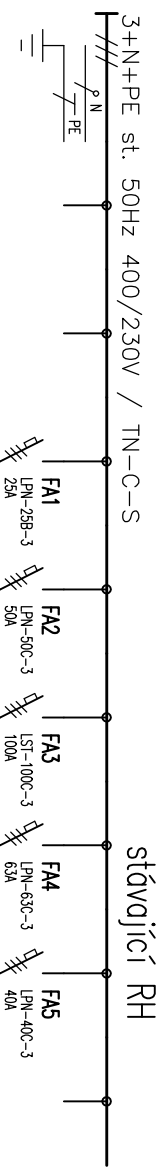

Doplnění stáv.rozvaděče RH
o nové vývody – instalace VZT zařízení, scén.osvětlení a stav.úpravy

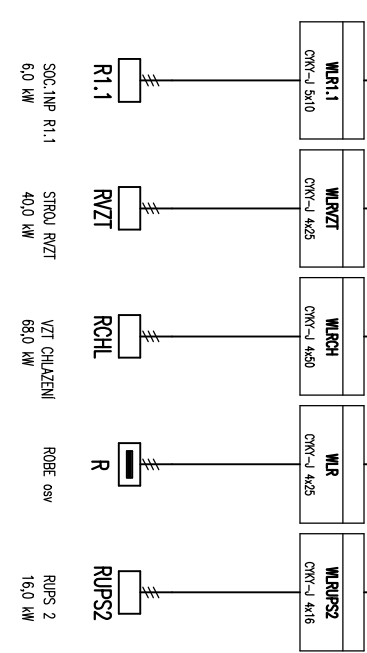

Nutno upravit i velikost stávajícího hl.jističe pro objekt
Stáv.hodnotu In=125A zvýšit na In=250A
(Uprěsnit po dohodě s provozovatelem)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracoval: ing.HETTNER Iod.			AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU MKS –stav.úpravy														Listů: 1	
Kontroloval:			DOMAŽLICE, nám.Míru č.1														List: 1	
Datum : 06/2016			Rekonstrukce 06-2016															
							Investor: město DOMAŽLICE, nám.Míru č.1											
							Obsah: ROZVADĚČ RH											
							Zak.číslo: 1534										A.K.1534/06/13	
							Změna/Datum:										V.č.: EZ2.11	
							Měřítko: 1:1										List: 1	