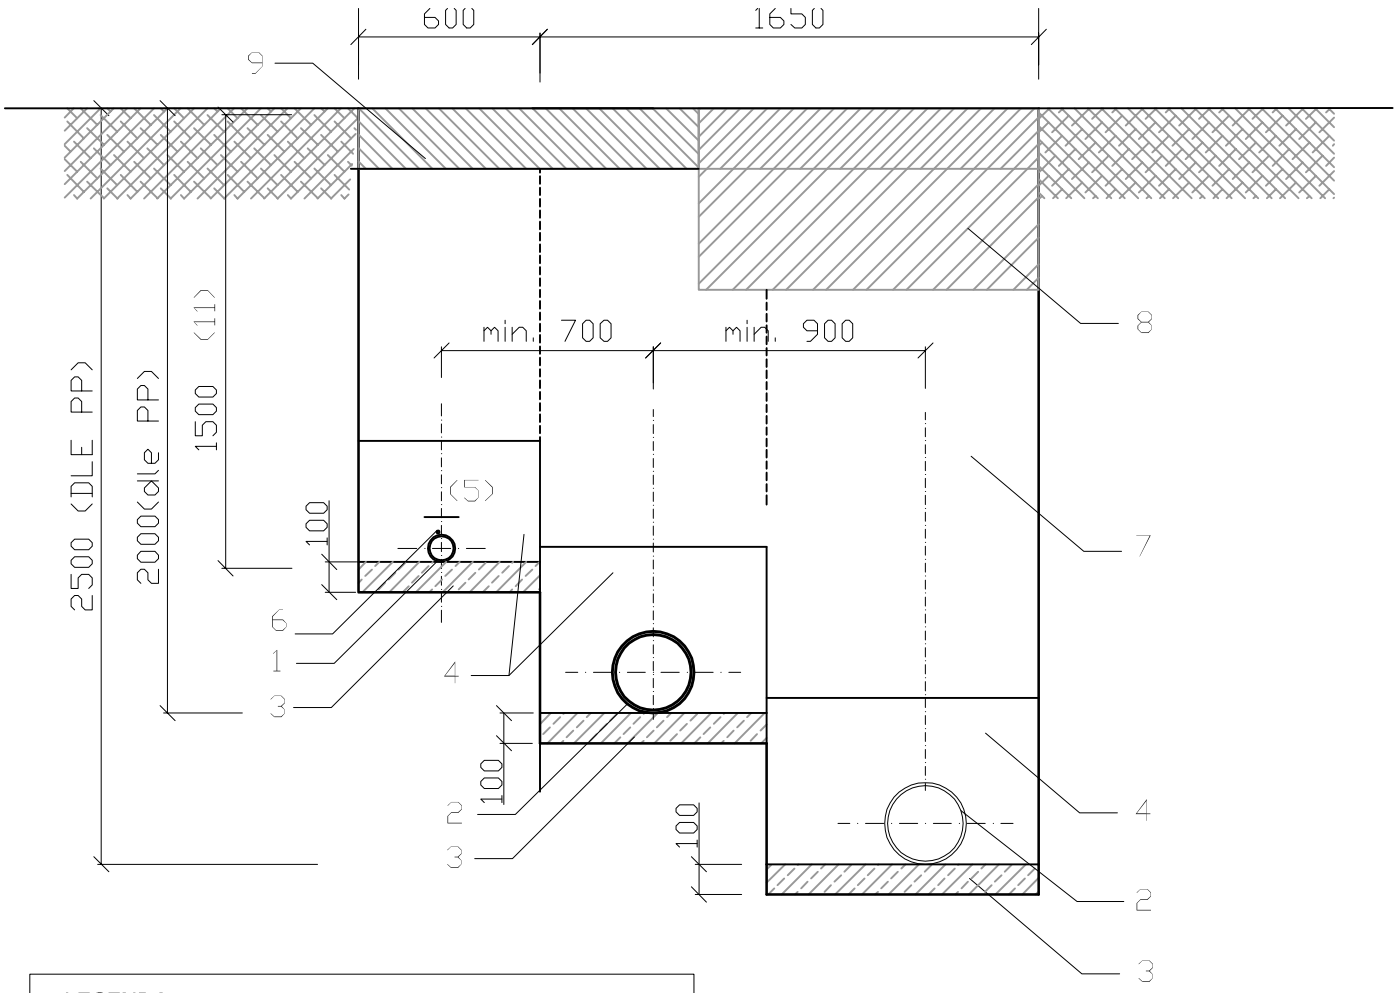

LEGENDA:

1 - Potrubí PE100 De90*4,3; De110*6,6 (PN10)
2 - Potrubí žebr. DN250 (SN10; kanalizační potrubí)
3 - Lože potrubí (zrn. 0 - 4 mm)
4 - Obsyp potrubí (zrn. 0 - 4 mm, max. do 20 mm; min. 300 mm nad vrchol potrubí)
5 - Výstražná folie - PE
6 - Signalizační vodič FEZN (vodovodní potrubí)
7 - Zásyp výkop. zeminou se zhutněním (výkopová zemina; 95 % PCS)
8 - Konstrukční vrstva komunikace (místní komunikace; konečná úprava povrchu - viz. samostná DSP)
9 - Ohumusování (ornice tl. 200 mm)
10 - Při H > 1,75 m = min. š. výkopu 0,9 m
11 - Min. krytí 1,8 m (vozovka); 1,0 m (volný terén)

MEPOS
GEODETICKÁ & PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

KRESLIL, VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV VONDRAŠ VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ BAAROVA 289, DOMAŽLICE	
ING. MIROSLAV VONDRAŠ	ING. MIROSLAV VONDRAŠ		
INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 20			
AKCE: OBYTNÁ ZÓNA VRBOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH		ZAKÁZ. ČÍSLO: 14 / 2014 DATUM: VIII / 2016 MĚŘÍTKO: 1 : 25	
OBSAH: VZOROVÝ VÝKRES: ULOŽENÍ POTRUBÍ (SOUBĚH)		Č. VÝKRESU: D2.2b)6.	OBJEKT: SO302 PARE: