

SCHÉMA HLAVNÍCH ODBĚRŮ II.



NAPOJENI V ZT JEDNOTEK

LEGENDA 3-CESTNÝCH REGULAČNÍCH VENTILŮ
(DODÁVA PROFESÉ MAR)

3.-ČESNÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY
3.01 DN25 3.-ČESNÉ SMĚŠ. VENTIL, kvs=10, PN16, ZDVH 5,5 MM, ZAVT
3.02 DN15 3.-ČESNÉ SMĚŠ. VENTIL, kvs=7,5, PN16, ZDVH 5,5 MM, ZAVT
3.03 DN50 3.-ČESNÉ SMĚŠ. VENTIL, kvs=40, PN16, ZDVH 20 MM, PŘÍRAD
3.04 DN40 3.-ČESNÉ SMĚŠ. VENTIL, kvs=25, PN16, ZDVH 5,5 MM, ZAVT
3.05 DN20 3.-ČESNÉ SMĚŠ. VENTIL, kvs=4, PN16, ZDVH 5,5 MM, ZAVT
3.06 DN32 3.-ČESNÉ SMĚŠ. VENTIL, kvs=16, PN16, ZDVH 5,5 MM, ZAVT

LEGENDA OBĚHOVÝCH ČERPADEL:

OBĚHOVÁ ČERPADLA	
2.01	UPS 25-60 180, 230V (96281483)
2.02	UPS 20-40 130, 230V (96281371)
2.03	UPS 32-55 180, 230V (95906409)
2.04	UPS 40-60/2 F, 230V (96401915)

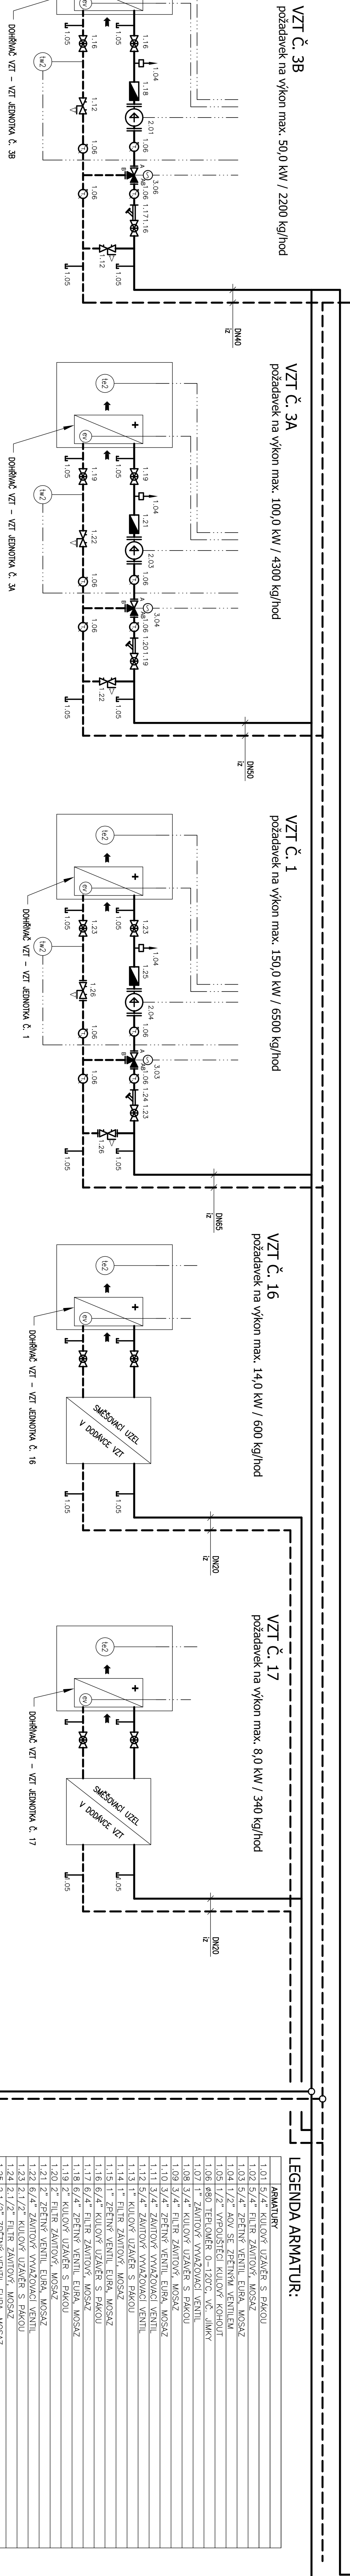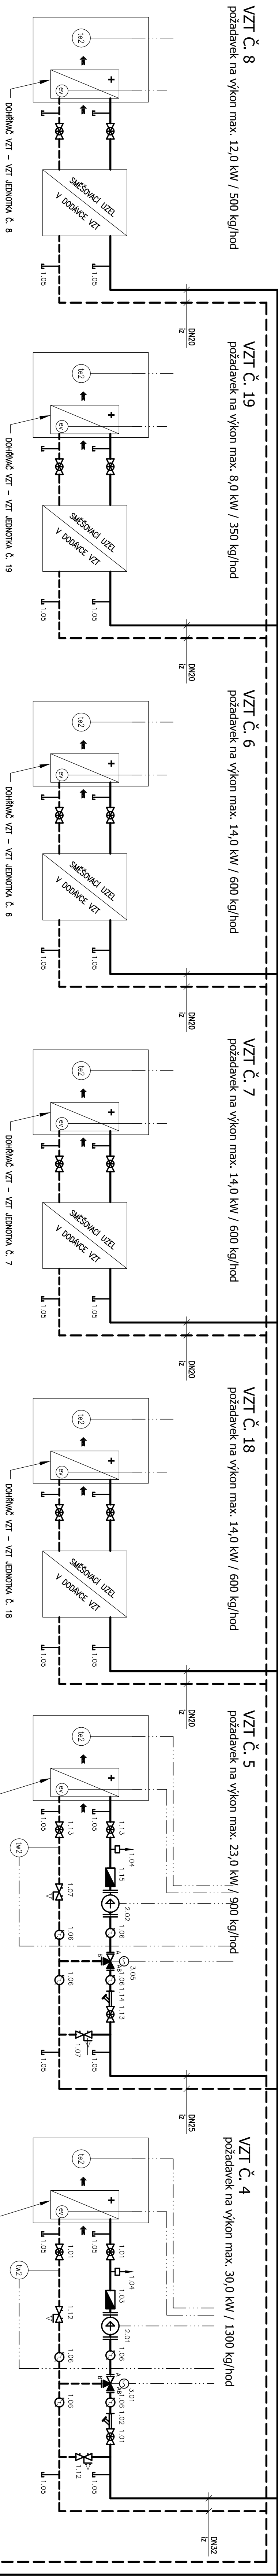

LEGENDA ARMATUR

1.01	6/4"	KILOVŮV ÚZAVEK S PAKOU
ARMATURY		
1.02	5/4"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.03	5/4"	ZEPŮVNÍ VENKŮV, EURA, MOSAZ
1.04	5/4"	ZEPŮVNÍ VENKŮV, EURA, MOSAZ
1.05	1/2"	VOŠŤEČNÍK VODNÍ, KŮVŮV
1.06	860	TEROMŮR 80-125C, VOŠŤ
1.07	1"	ZAMŮVŮV, VYVAŽOVACÍ VENKŮV
1.08	3/4"	KILOVŮV ÚZAVEK S PAKOU
1.09	3/4"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.10	3/4"	ZEPŮVNÍ VENKŮV, EURA, MOSAZ
1.11	3/4"	ZAMŮVŮV, VYVAŽOVACÍ VENKŮV
1.12	6/4"	ZAMŮVŮV, VYVAŽOVACÍ VENKŮV
1.13	1"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.14	1"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.15	1"	ZEPŮVNÍ VENKŮV, EURA, MOSAZ
1.16	6/4"	KILOVŮV ÚZAVEK S PAKOU
1.17	6/4"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.18	6/4"	ZEPŮVNÍ VENKŮV, EURA, MOSAZ
1.19	2"	KILOVŮV ÚZAVEK S PAKOU
1.20	2"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.21	2"	ZEPŮVNÍ VENKŮV, EURA, MOSAZ
1.22	2"	KILOVŮV ÚZAVEK S PAKOU
1.23	2/12"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.24	2/12"	FILTR ZAMŮVŮV, MOSAZ
1.25	2/12"	ZEPŮVNÍ VENKŮV, EURA, MOSAZ
1.26	DIN65	TEROMŮR/VOŠŤ VYVAŽOVACÍ VENKŮV

polnoho objektu:	autorizace:	poré:
------------------	-------------	-------

zápis	datum/docet:
D.5	DOKUMENTACE PŘEVEDENÍ STAVBY
D.5	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.5	VYTÁPĚNÍ, PLYN

[illegible]

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAZLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA