


Plavecký bazén DOMAŽLICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

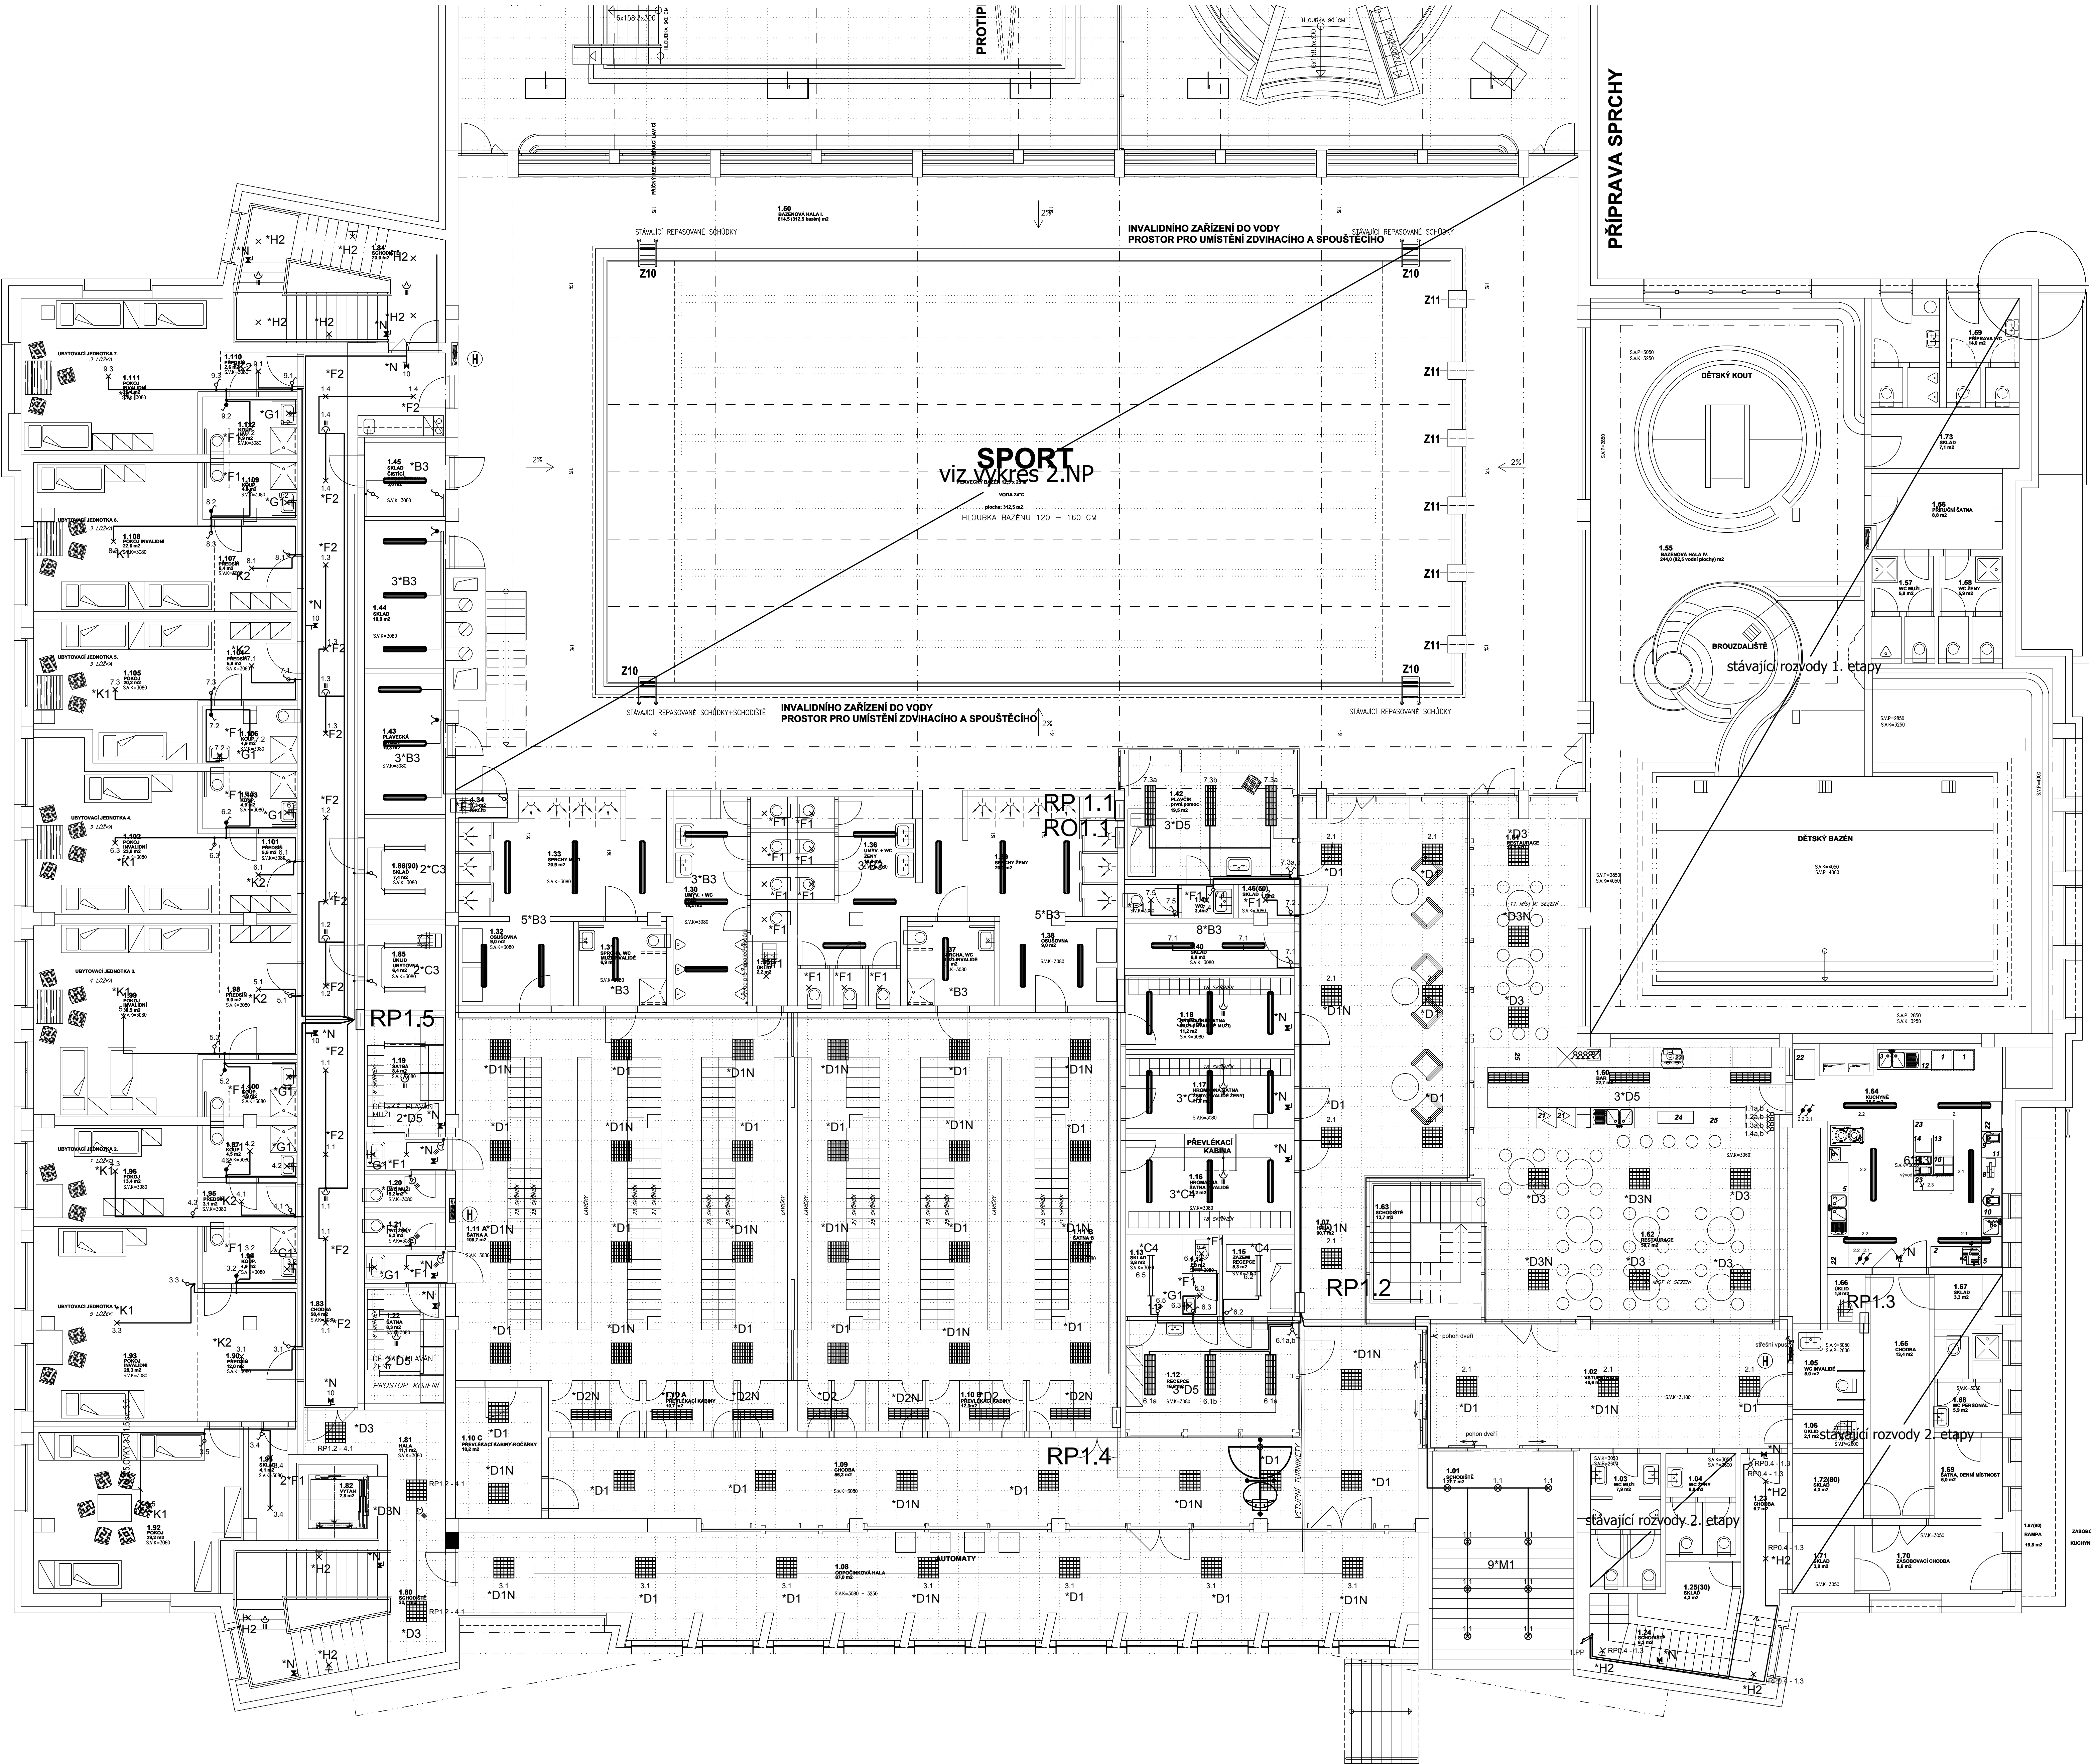

Soustava 3+PEN/3+PE+N 400/230V, 50 Hz, TN-C/S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 2
Základní: automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem
automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

podoba objektu:	autorizace:	port:
stávek dokumentace:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY	
dát:	D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
objekt:	D.7 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	
Název zařízení, autor:	Název stavby projektu:	zodpovědný projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LUSKA	Ing. Michal BERNIS
záměrník:	MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE	Sumavaplan
název stavby:	PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE	Sumavaplan
rozdáv. list:		
	PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	
název výkresu:	PŮDORYS 1.NP - ČÁST 1	1:75
	SVĚTELNÁ INSTALACE	4