PŮDORYS 1.PP - ČÁST II.

M 1:75

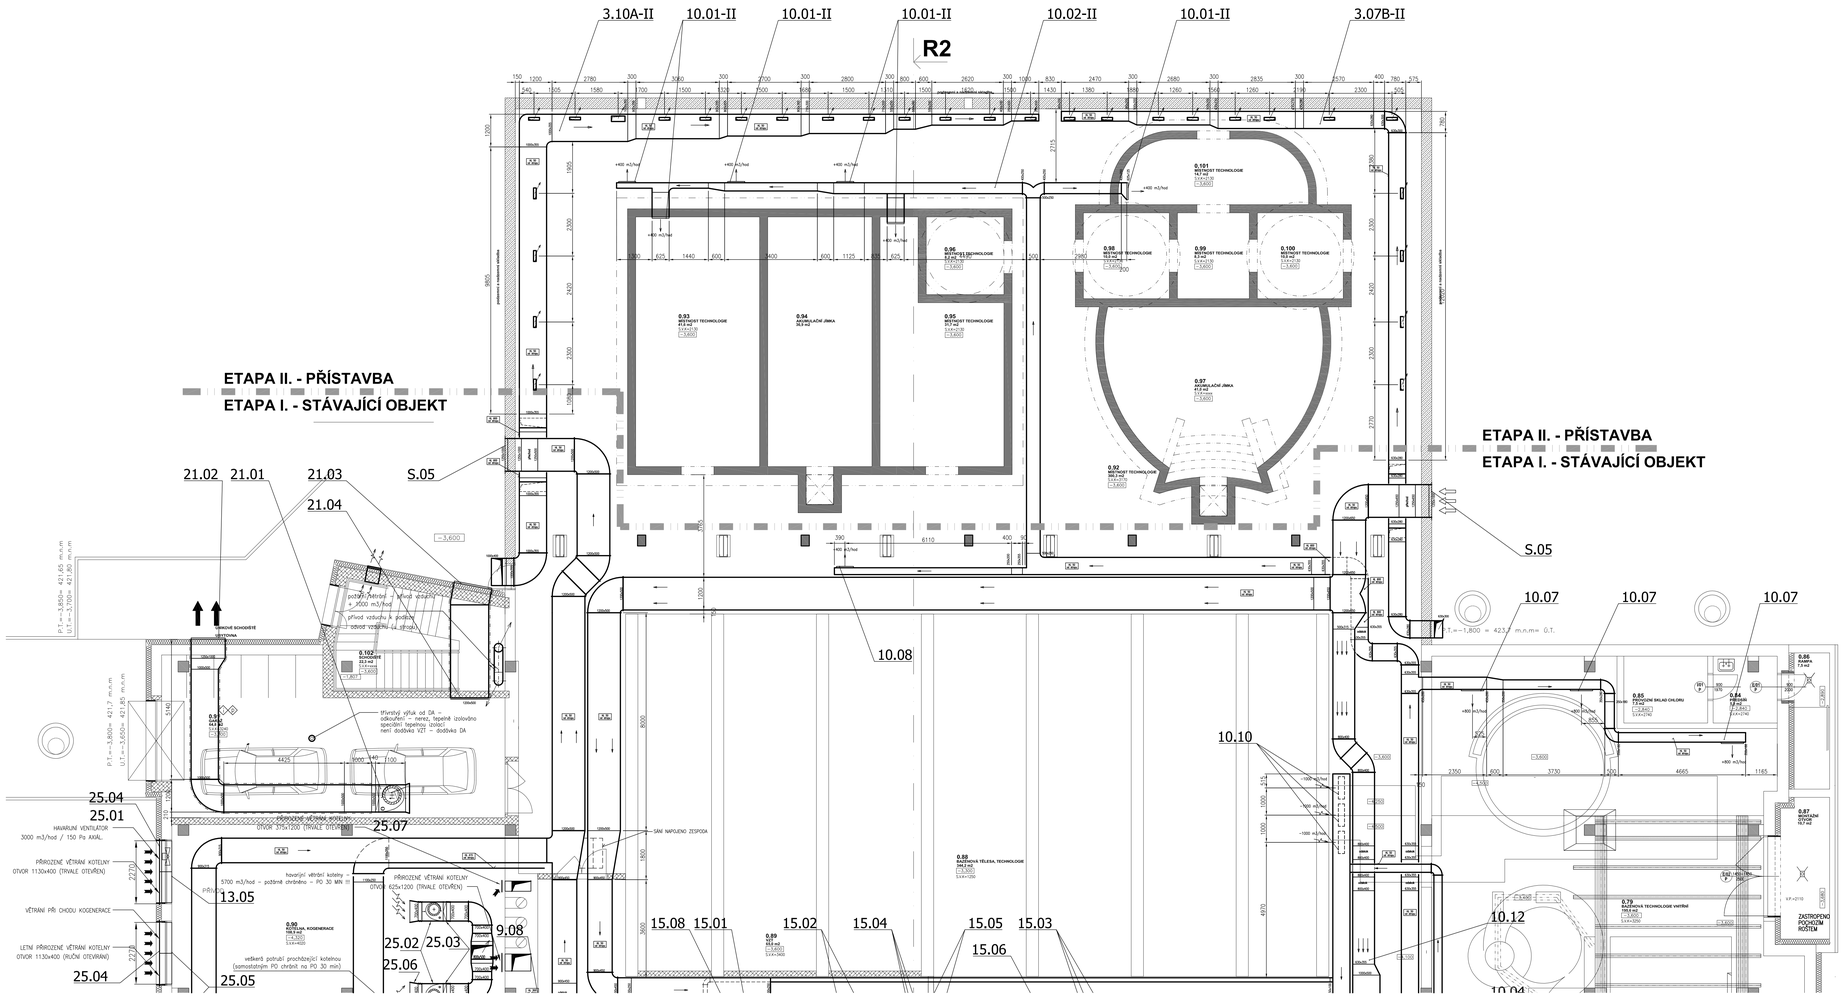

LEGENDA

ČTYŘHRAN. POTRUBÍ AL.P100RF (Flair)
VYJIMEČNĚ NEREZ AISI 316 L (CHEM. NEREZ)

PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE NA POTRUBÍ
– KONSTRUKCE JAKO CELEK BUDE VYKAZOVAT POŽ. ODOLNOST 30 MINUT (EI30 DP1)

KRUHOVÉ POTRUBÍ NEREZ AISI 316 L
– DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESE A SPECIFIKACE POZIC
V PŘÍPADĚ POTŘEBY V NĚKTERÝCH MÍSTECH MOŽNO NAHRADIT SONOFLEX MO (ODOLNÉ FLEXO S TEPEL. A HLUK. IZOLACÍ PRO VĚTŠÍ RYCHLOSTI)

POZNÁMKY

– ROZVODY VZT BUDOU SPLŇOVAT POŽÁRNÍ NORMY ČSN 73 0872
– UPEVNĚNÍ POTRUBÍ POMOCÍ NEREZ. MONTÁŽNÍCH LIŠT S PRYŽOVOU VLOŽKOU
– VYZNAČENÉ VZT POTRUBÍ BUDE PŘÍSLUŠNĚ PROTIPOŽÁRNĚ ČI TEPELNĚ IZOLOVÁNO
– PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI
– PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ČTYŘHRANNÉHO A KRUH. POTRUBÍ NUTNO OMĚŘIT STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DISPOZICE
– UVEDENÉ DÉLKOVÉ ROZMĚRY NEJSOU PODKLADEM PRO VÝROBU POTRUBÍ
– VEŠKERÁ SÁNÍ A VÝDECHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM SÍTĚMI V NEREZ PROVEDENÍ
– PRŮCHODY VZT POTRUBÍM BUDOU PROVEDENY VŽDY PŘÍPRAVENÝMI OTVORY – ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY STAV NA STAVBĚ
– PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT
– POLOHY KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM UMÍSTĚNÍM NA STAVBĚ (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PODHLEDY, ...)

Plavecký bazén
DOMAŽLICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY
část: D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
objekt: D.6	VZDUCHOTECHNIKA

hlavní projektant, autor:	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Václav DUŠEK	Ing. Václav DUŠEK

stavebník:	MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE
místo stavby:	PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE
název akce:	PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA
název výkresu:	PŮDORYS 1.PP - ČÁST II.

SUMAVAPLAN spol. s r.o.,Kollárů ul. 98/8, SUŠICE

formát:	12 A4
datum:	ČERVEN 2013
stupeň PD:	DPS
číslo zakázky:	06/08/DPS
archivní číslo:	04/08/DPS
archiv PC:	8003
měřítko:	1:75
č. výkresu:	3.