



PŮDORYS 1.NP

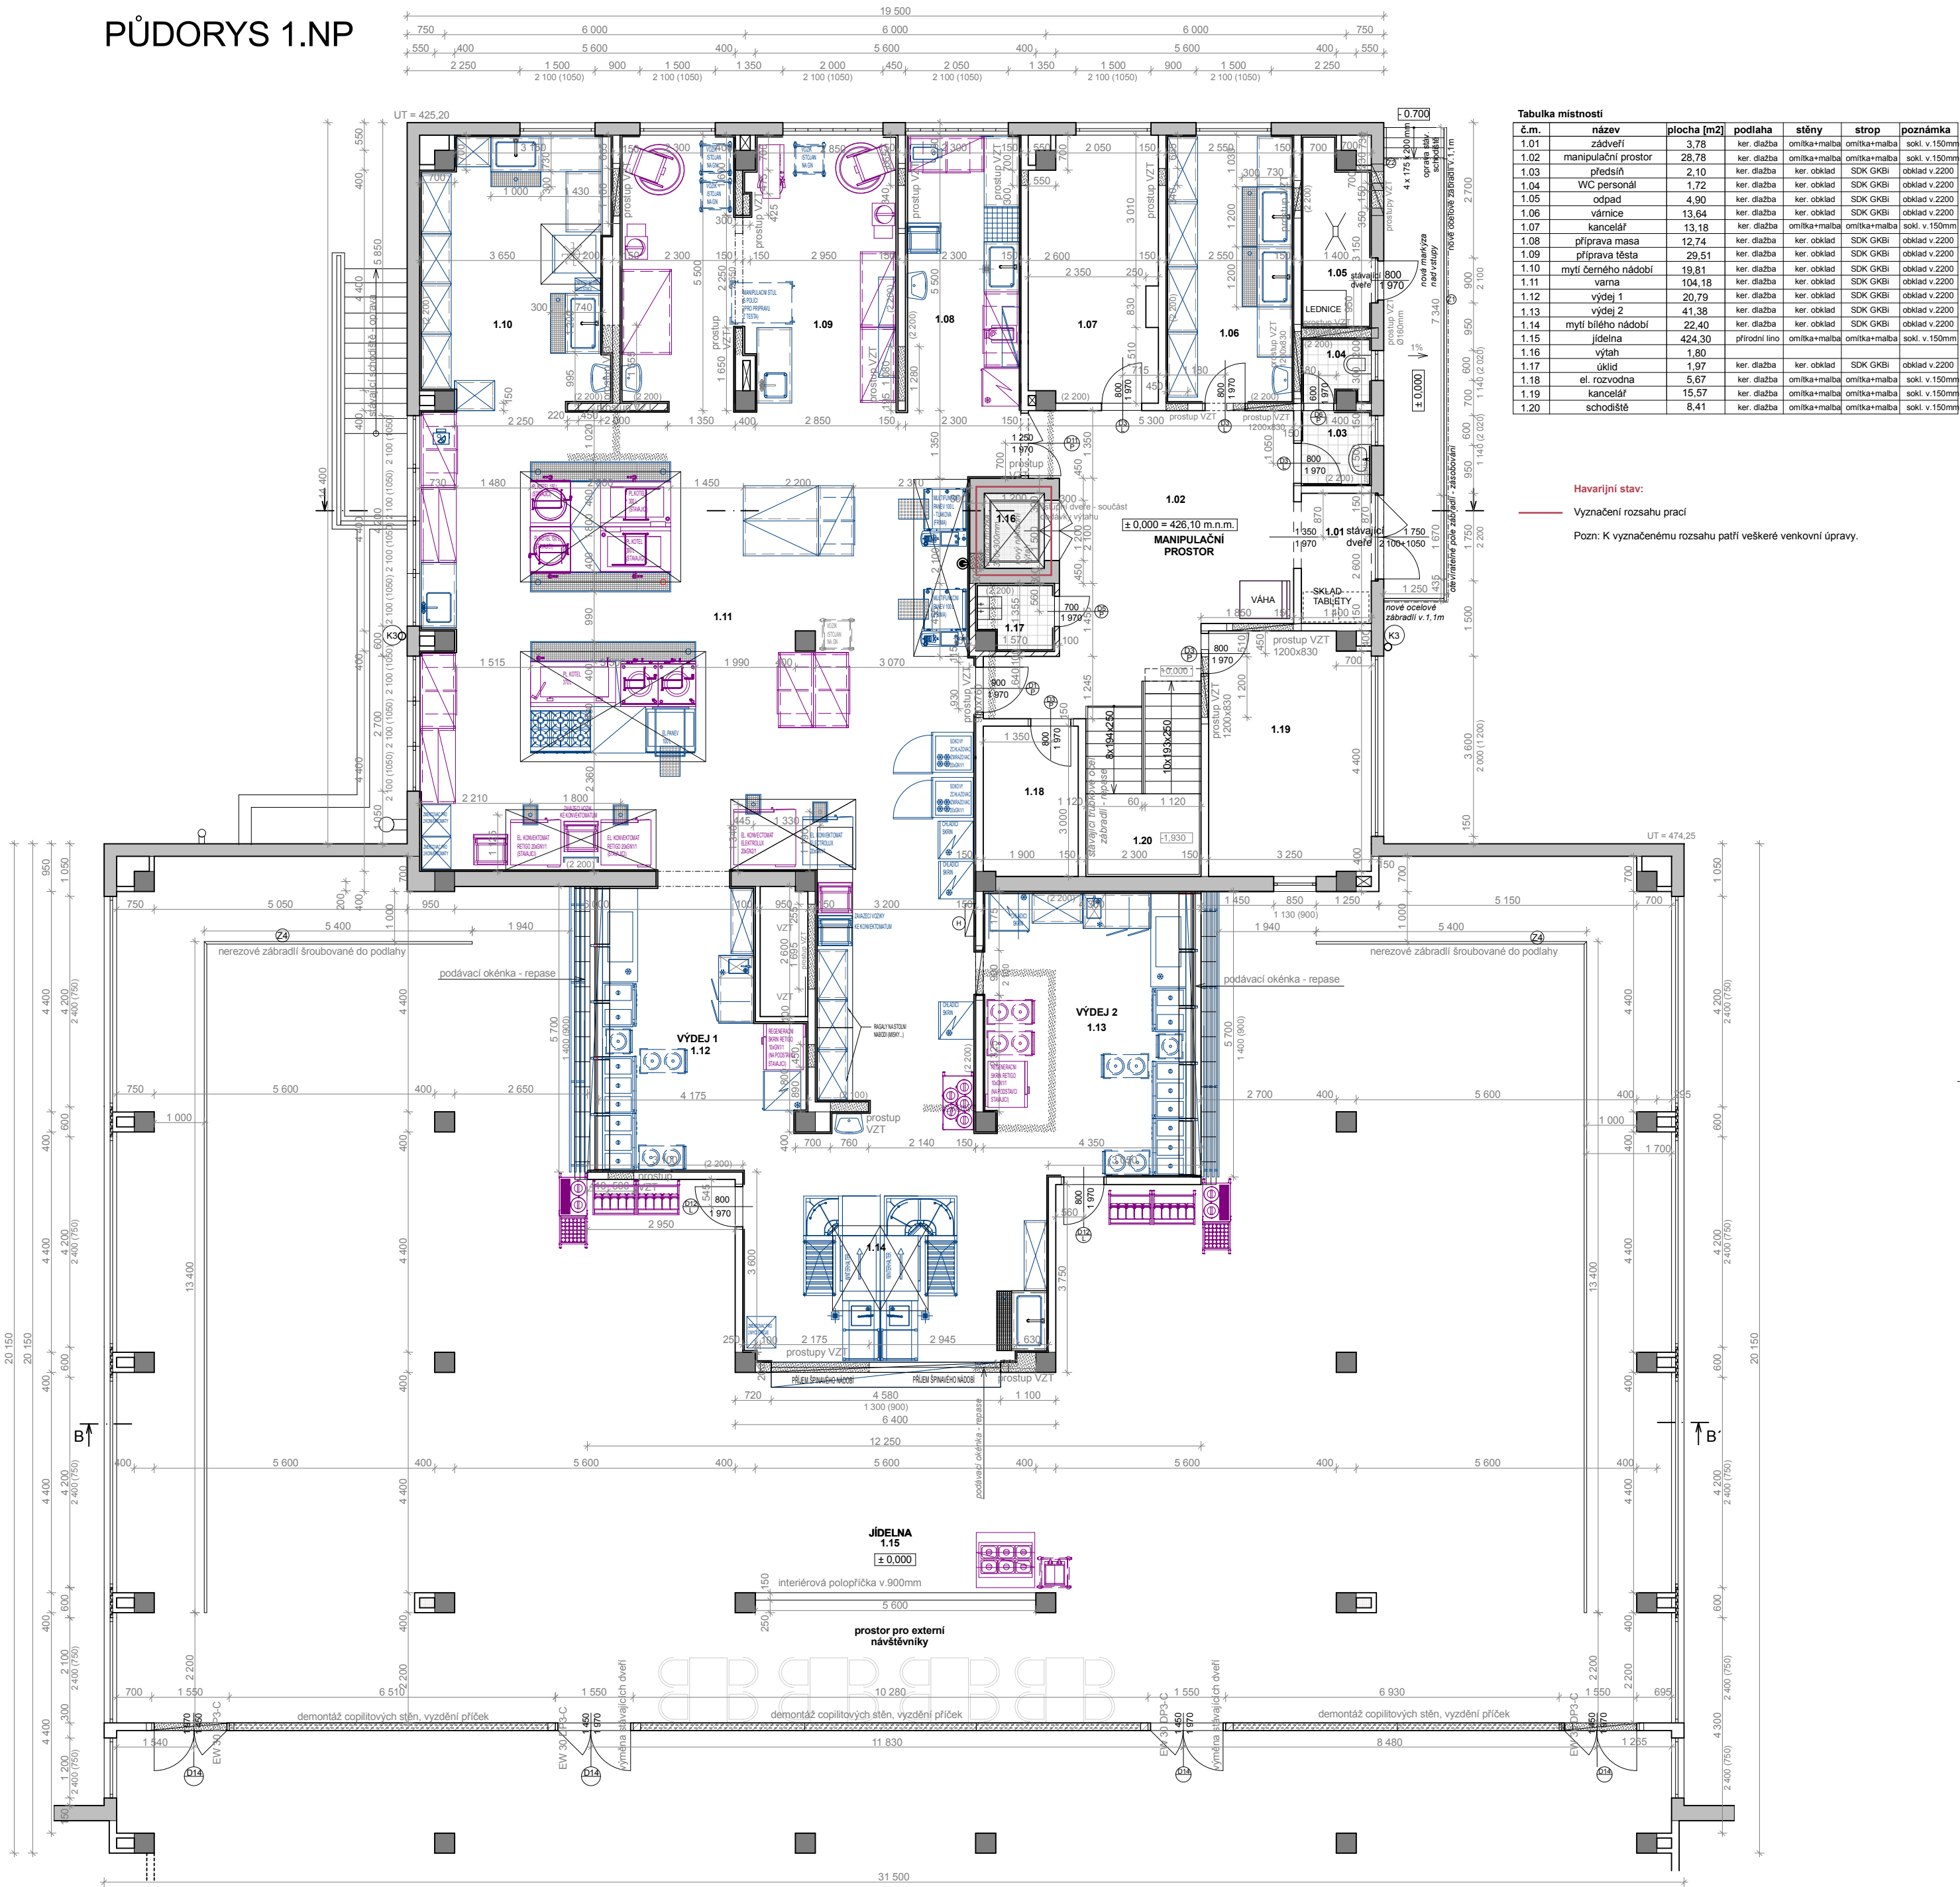

č.m.	název	plocha (m ²)	podlaha	stěny	strop	poznámka
1.01	záběh	3,78	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v 150mm
1.02	manipulační prostor	28,78	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.03	předsín	2,10	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.04	WC personál	1,72	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.05	odpad	4,90	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.06	várnice	13,64	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.07	kancelář	13,18	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v 150mm
1.08	příprava masa	12,74	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.09	příprava těsta	29,51	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.10	mytí čemého nádobí	19,81	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.11	varna	104,18	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.12	výdej 1	20,79	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.13	výdej 2	41,38	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.14	mytí bílého nádobí	22,40	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.15	jídlelna	424,30	přírodní lino	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v 150mm
1.16	výšlň	1,80	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.17	oklíd	1,97	oklíd	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v 150mm
1.18	el. rozvodna	5,67	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.19	kancelář	15,57	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKbI	obklad v.2200
1.20	schodiště	8,41	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v 150mm

Havarijní stav:
Vyznačení rozsahu prací
Pozn: K vyznačenému rozsahu patří veškeré venkovní úpravy.

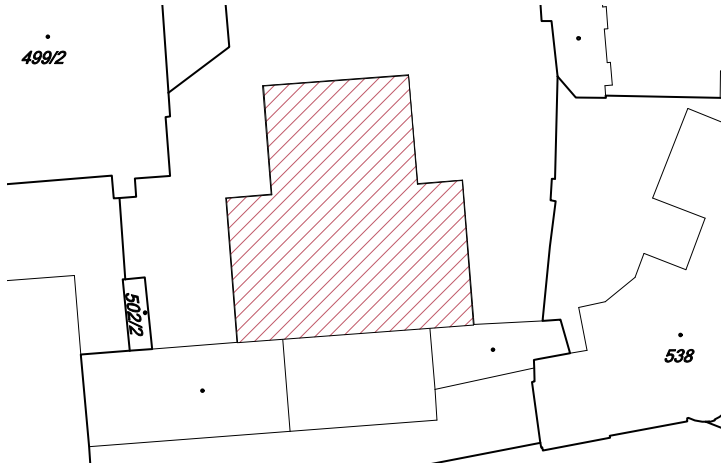

- LEGENDA**
- PREFABRIKOVANÝ SKELET 400 x 400 mm
 - PREFABRIKOVANÉ STĚNY tl. 250 mm
 - PŘÍČKY PLNÉ CIHELNÉ tl. 150 mm ; tl. 100 mm
 - NOVÉ KONSTRUKCE - cihlené zdvo
 - BOURÁNÍ

Pozn : Veškeré rozměry je potřeba předem ověřit na místě.
Nad prostory VZT budou osazeny překlady z ocel IPE profilů (dimenze dle profilů VZT potrubí).
Ve všech prostorách s dlažbou bude použita speciální dlažba vhodná do kuchyňských provozů - s vysokou hodnotou protiskluzu (viz specifikace a podrobnosti).
V mokrych provozech a ve skladech je použita dlažba s reliéfem, v zázemí personálu je dlažba bez reliéfu.

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU
± 0,000 = 426,10 m.n.m. (b.p.v.)
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH
PRO MĚSTO DOMAŽLICE - NÁMĚSTÍ MÍRU 1, PSČ 344 20

NAVRHL	Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Václav Matějka
SCHVÁLIL	Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA
DRUH DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1 : 100
KÓTOVÁNO V	mm

ZAKÁZKA
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH
PROJEKT V ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
OBSAH

PŮDORYS 1.NP

	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
DATUM	LISTOPAD 2014
ARCH. ČÍSLO	21 - 08/14
	03