



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S  
PROSTŘEDÍ: DLE PROTOKOLU  
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN  
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

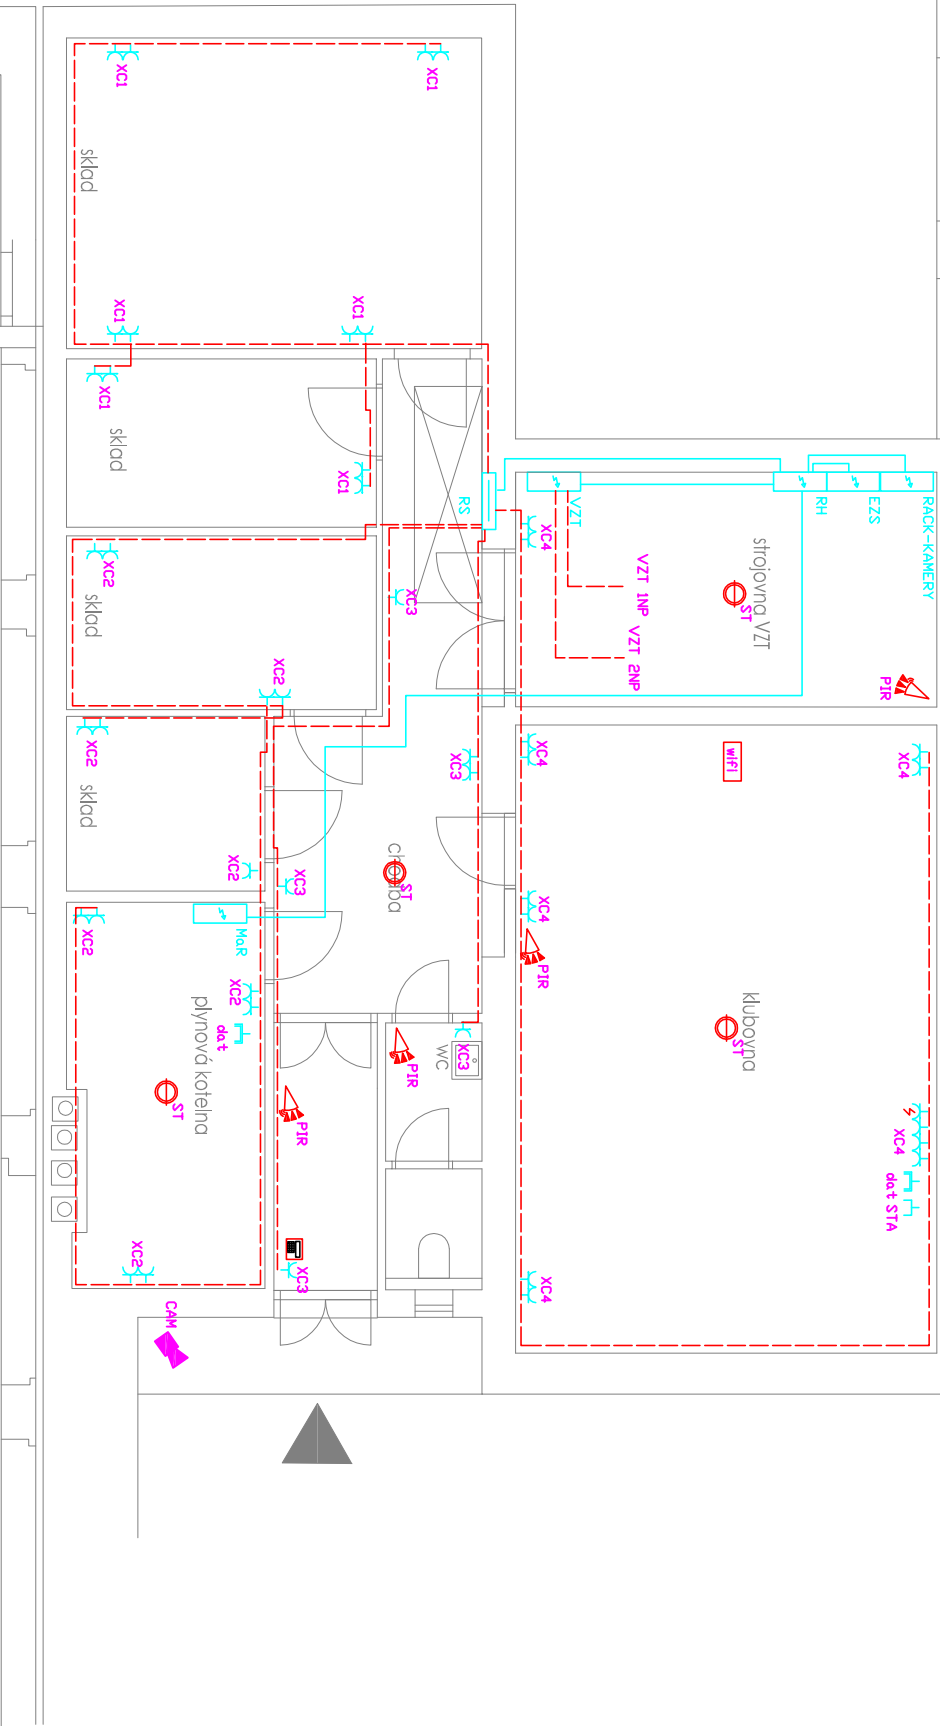

ZHOTOVITEL ČÁSTI ELEKTRO:

IČO: 428 24 362



ELEKTROPROJEKTY  
ING.M.KRÍSTEK

M.řetel: +420604200014  
e/mail: mironoslavkrístek@seznam.cz

Planě u M.L.  
Tepelské 748

GENERÁLNÍ DODAVATEL

Ing.arch. Ladislav Schejbal

architektonický atelier - S.A.H.

U Letenského sadu 16/1305, 170 00 Praha 7

IČO: 15 91 82 03

Tel: 602 426 537, mail: sa.h@volny.cz

PROJEKTU:

SAH

AKCE:		DATUM:
Rekonstrukce		
přístavby		06/2016
městské sportovní		
haly		
Domažlice		FORMÁT:
		A3
OBJEDNATEL:	město Domažlice	MĚŘÍTKO:
	Náměstí Míru 1, 344 00 Domažlice	1:100
VÝKRES:		ČÍSLO:
	1.PP – zdsuvkové a slaboproudé rozvody	EL1.2