


#### Ústřední vytápění

1x Plynový kondenzační kotel 45kW  
1x Externí zásobník TV 150 l  
1x Potrubí s hrdlem pro pojistný ventil  
1x Bezpečnostní presostat 0–5 bar s ručním resetem  
1x Bezpečnostní termostat 95°C s ručním resetem  
1x Teploměr  
1x Manometr–tlakoměr s přípojnou trubičkou  
1x Pojistný ventil 3,5 bar  
12x Kulový uzávěr  
1x Hydraulická výhybka– Anuloid  
1x Nabíjecí čerpadlo TV – typ 25–40 180  
1x Expanzomat okruhu ohřevu TV – 12l; 1,6bar  
1x Oběhové čerpadlo (15m<sup>3</sup>/h – 8m)

#### Stávající větev expanzomatu

1x Pojistný ventil 2,5 bar  
1x tlakoměr  
1x Kulový uzávěr  
1x Vypouštěcí ventil  
1x Expanzomat 110l

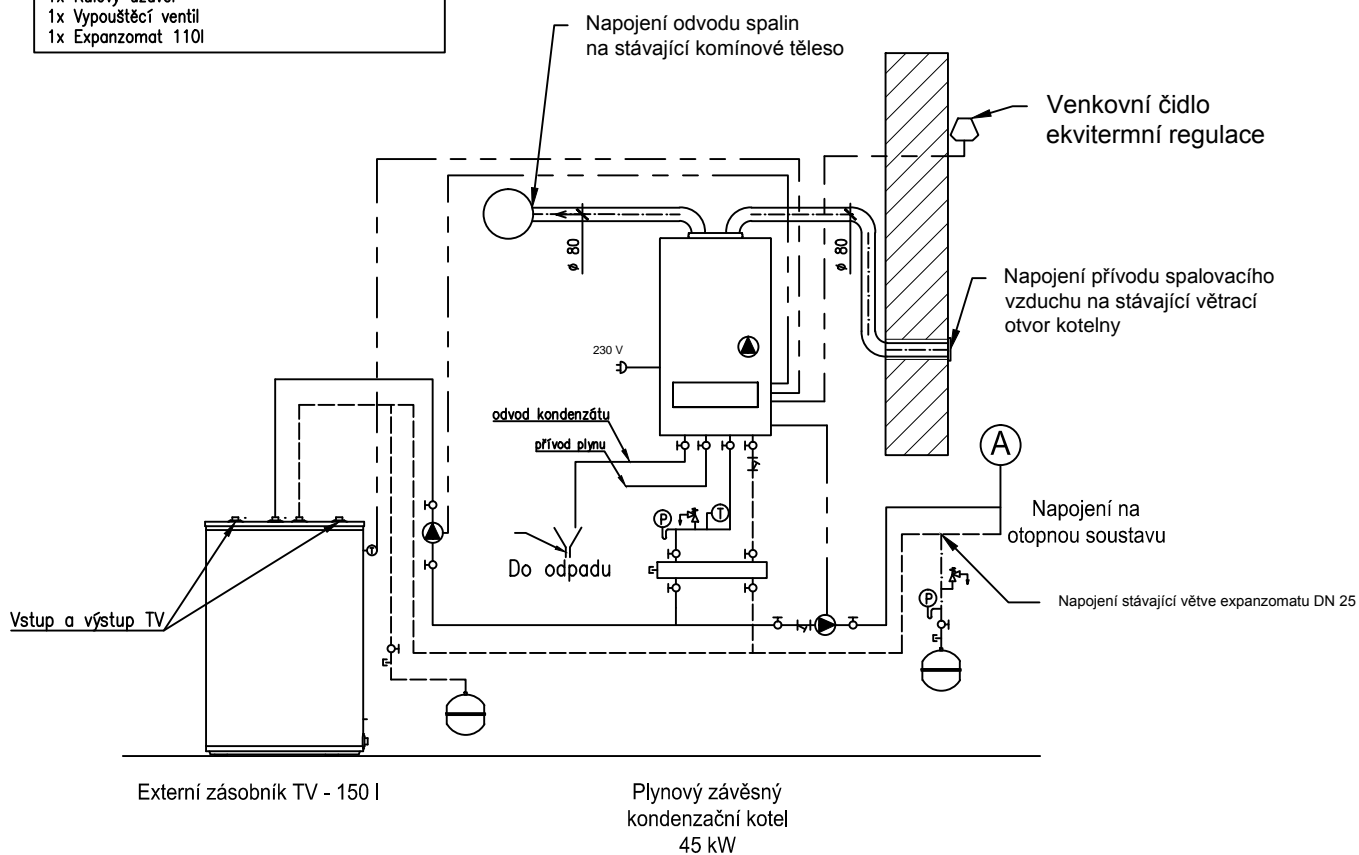

<b>AW PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b>		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORE POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE   TEL: 379 724 590   E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ   WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:	KRAJ:	DATUM:	ZAK. ČÍSLO:	MĚŘÍTKO:	STUPĚŇ PD:	FORMÁT:	ČÍSLO PARÉ:
DOMAŽLICE	PLZEŇSKÝ	12/2017	52/2018	--	SP	A4	
AKCE: <b>DOMAŽLICE</b> BOŽENY NĚMCOVÉ 118 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU							AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>SCHÉMA KOTELNY</b>							
VYPRACOVAL: ING. PAVEL KOVAŘÍK, MSc.		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: