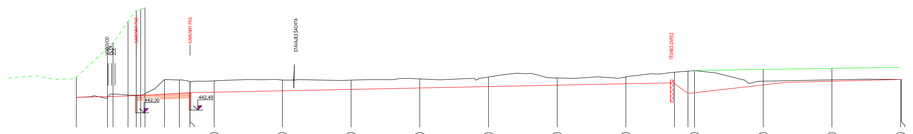

ČÍSLO PP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
hloubka výkopu		0.00	+0.11	+0.14	+0.13	+0.16	+0.42	+0.40	+0.41 +1.25 +1.15	+0.23	+0.09	0.000
revitalizované koryto		443.23	443.11	443.10	443.17	443.16	443.34	444.02	444.13 443.14 443.15	443.36	444.11	444.21
LEVÝ BŘEH		444.49										
PRAVÝ BŘEH										444.35	444.32	
DNO KORYTA		443.23	443.24	443.23	443.30	443.43	443.34	444.02	444.69 444.14 444.15	444.17	444.25	444.21
SROVNÁVACÍ ROVINA		430.00										
STAVĚNÍ KM		0.0				0.1				0.2		
STAVĚNÍ M		0.00	60.00	80.00	0.00	20.00	40.00	60.00	74.16 78.89 80.00	0.00	20.00	100.095 100.095
Výškový systém Bpv												
SPÁD NA ÚSEK [m]	4.93‰		11.43‰	4.08‰				140.85m	22.52‰	28.49m	4.99‰	33.67m
CELKOVÁ DÉLKA [m]												240.25m

MERRONS
INVESTICE A PROJEKTY KANALIZACE

KRESLIL, VYPRACOVAL: ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA
	ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA MERRONS ŽIŽKOVA 101 DOMAŽLICE
INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE	ZAKÁZ. ČÍSLO:13 / 2016
AKCE: DOMAŽLICE-ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU	DATUM: XI / 2016
	MĚŘÍTKO: 1:500/100
OBSAH: PODELNÝ PROFIL REVITALIZOVANÝM TOKEM	TISK Č. VÝKRESU: D 7