

± 0,000 = 217,00 m.n.m Bpv



NAVRHL:	Ondřej Tejnský	ZAKÁZKA: Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích NÁZEV VÝKRESU: Schéma rozvaděče RPO - Silnoproudá, slaboproudá instalace a FVE	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice		ČÍSLO PARÉ:
SCHVÁLIL:	Karel Sommer		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: -		
OBJEDNATEL:	Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024		
DRUH DOKUMENTACE:	DPS		MĚŘÍTKO:	FORMÁT: A4, A3	D.1.4.4.11 REVIZE Č.:

Rozváděč RPO

OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

TYP: NA POVRCH 3x24M

PŘÍVOD: ZHORA


VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP54 EI 30 DP1

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

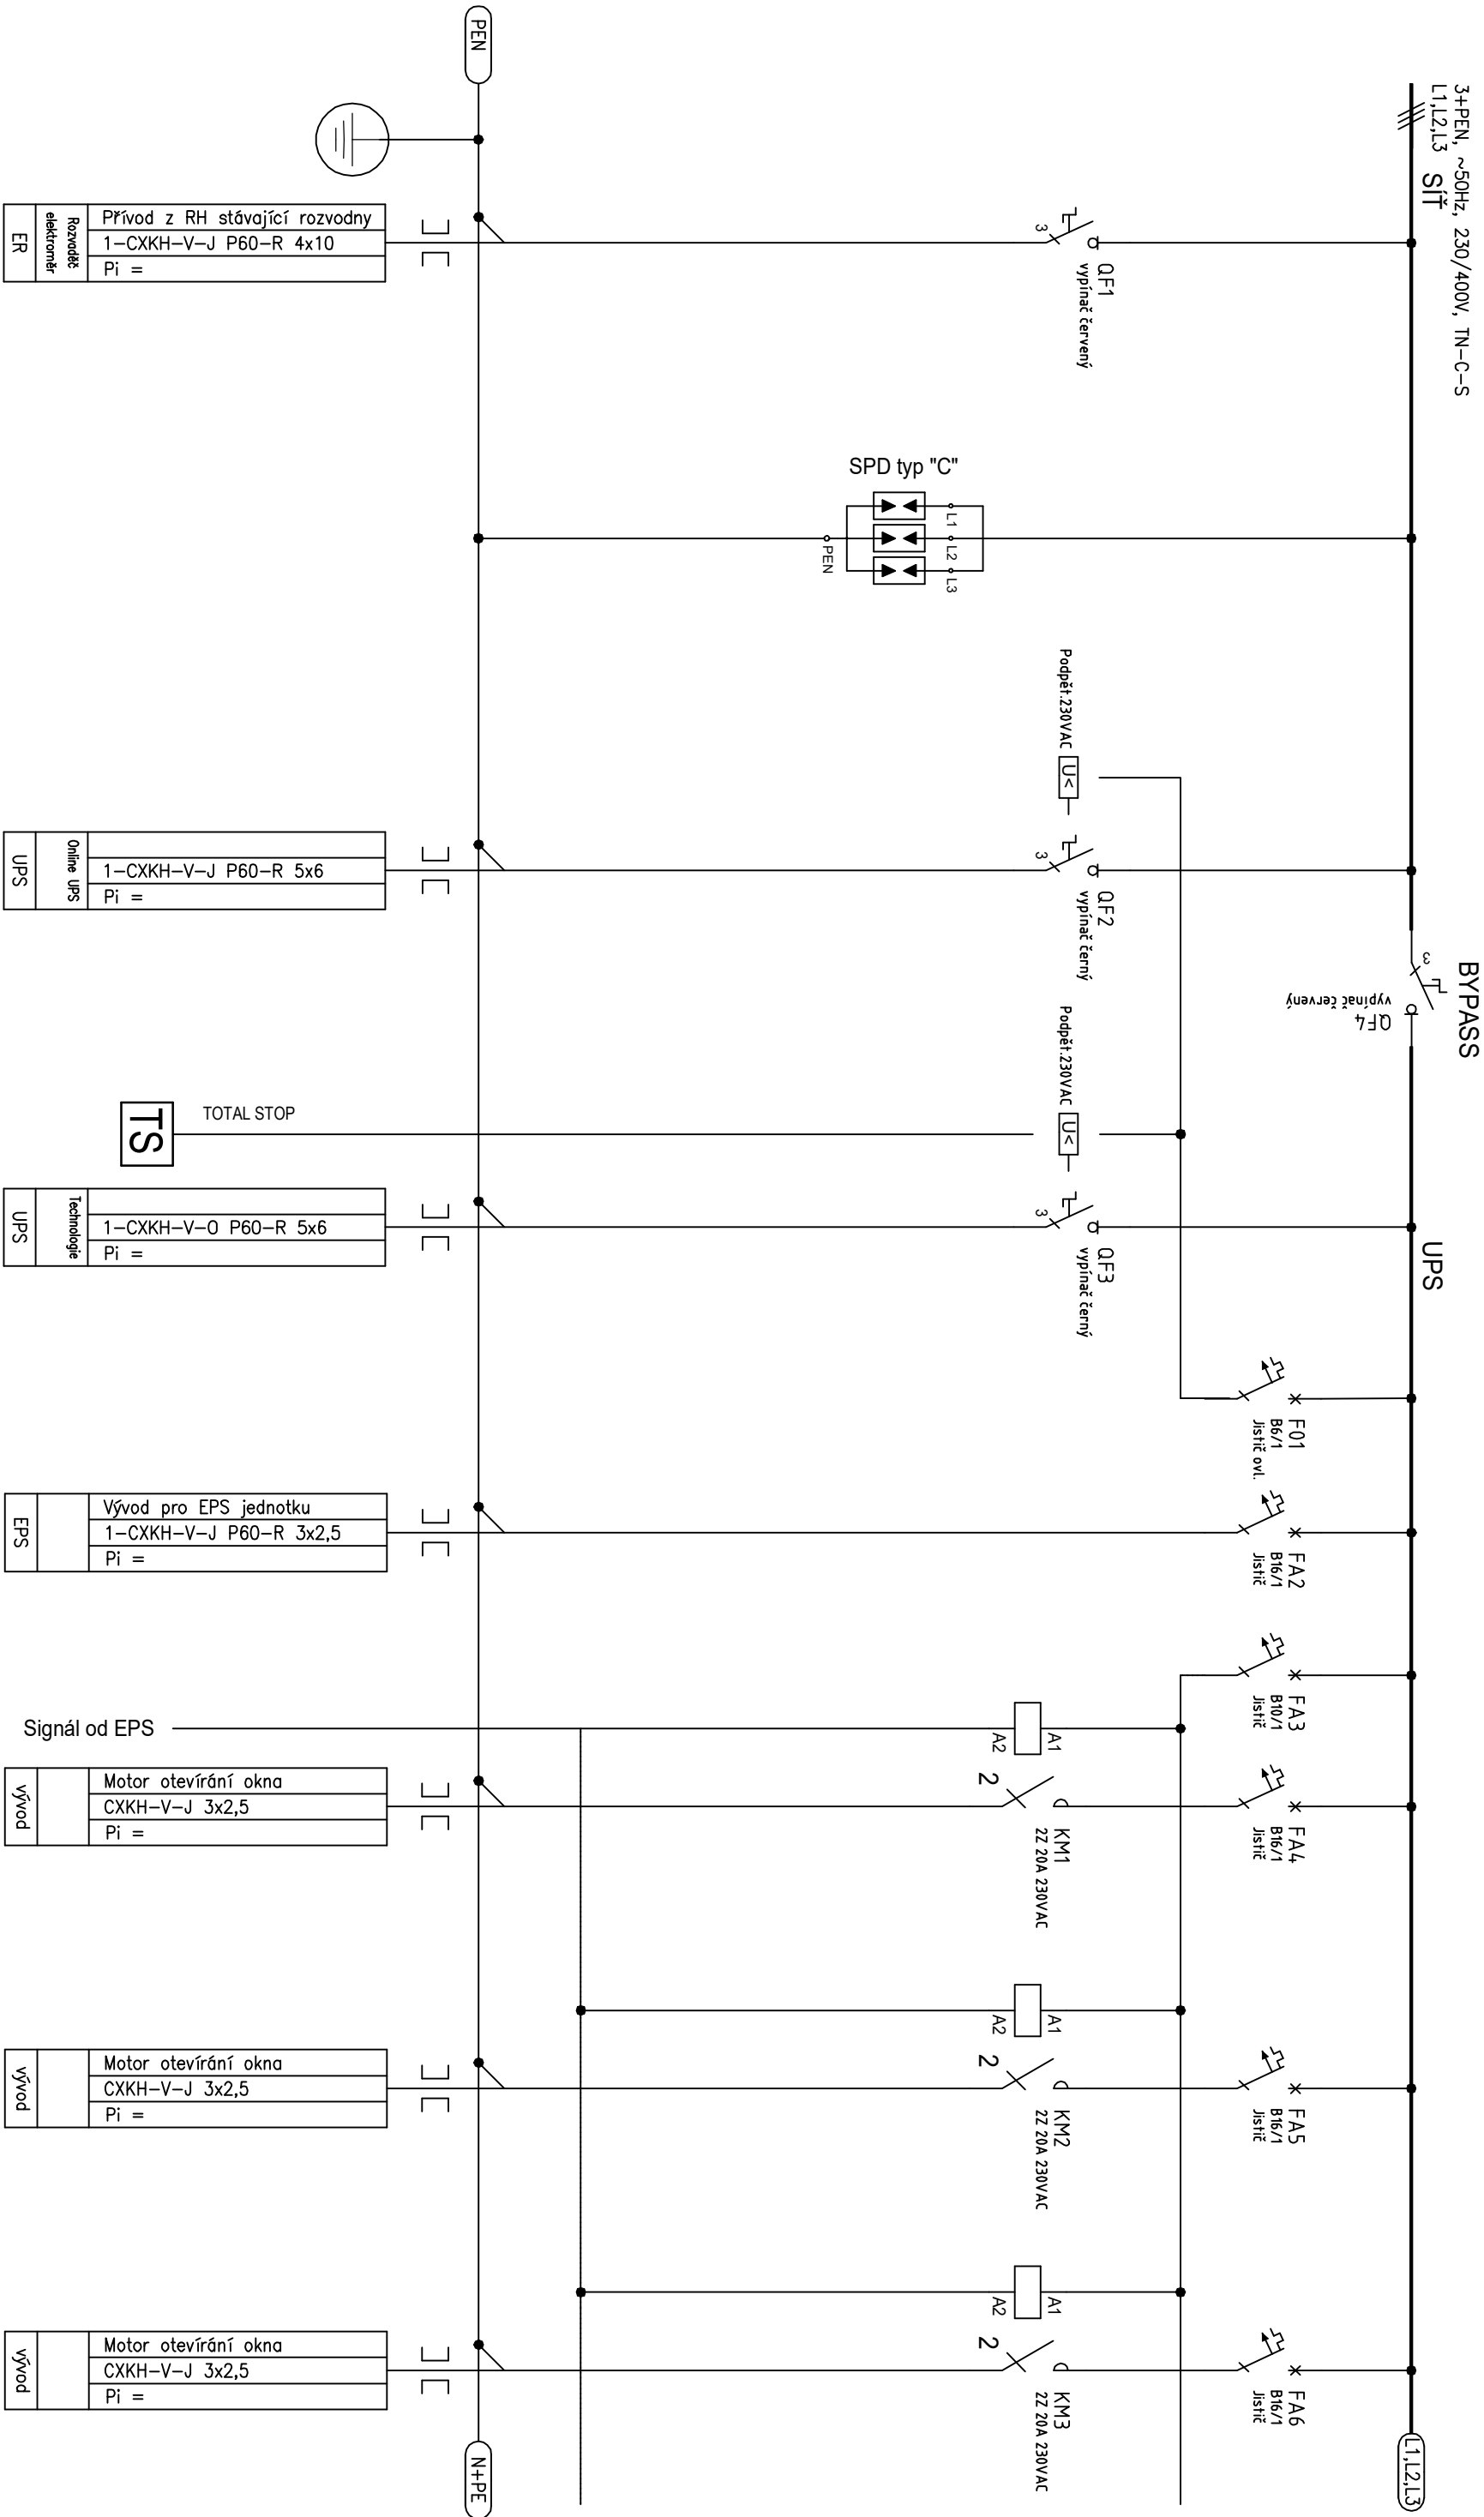

ON-LINE UPS
15kVA-60min

Vývody v PD nejsou specifikovány,
realizační firma ručí za správné rozdělení na
jednotlivé jističe. Vývody jsou umístěny na
chodbách jednotlivých pater a v pokojích
1.27, 2.23 a 3.15.

