

± 0,000 = 217,00 m.n.m Bpv



NAVRHL: Ondřej Tejnský	ZAKÁZKA: Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích NÁZEV VÝKRESU: Schéma rozvaděče RMS2 - Silnoproudá, slaboproudá instalace a FVE	MEPRO s.r.o. architektonický atelier náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice	ČÍSLO PARÉ:
SCHVÁLIL: Karel Sommer		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: -	
OBJEDNATEL: Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024	D.1.4.4.15
DRUH DOKUMENTACE: DPS		MĚŘITKO: - FORMÁT: A4, A3	REVIZE Č.:

ROZVADĚČ RMS2 96M

POD OMÍTKU 770x588x136mm

PŘÍVOD: ZDOLA


VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP30

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

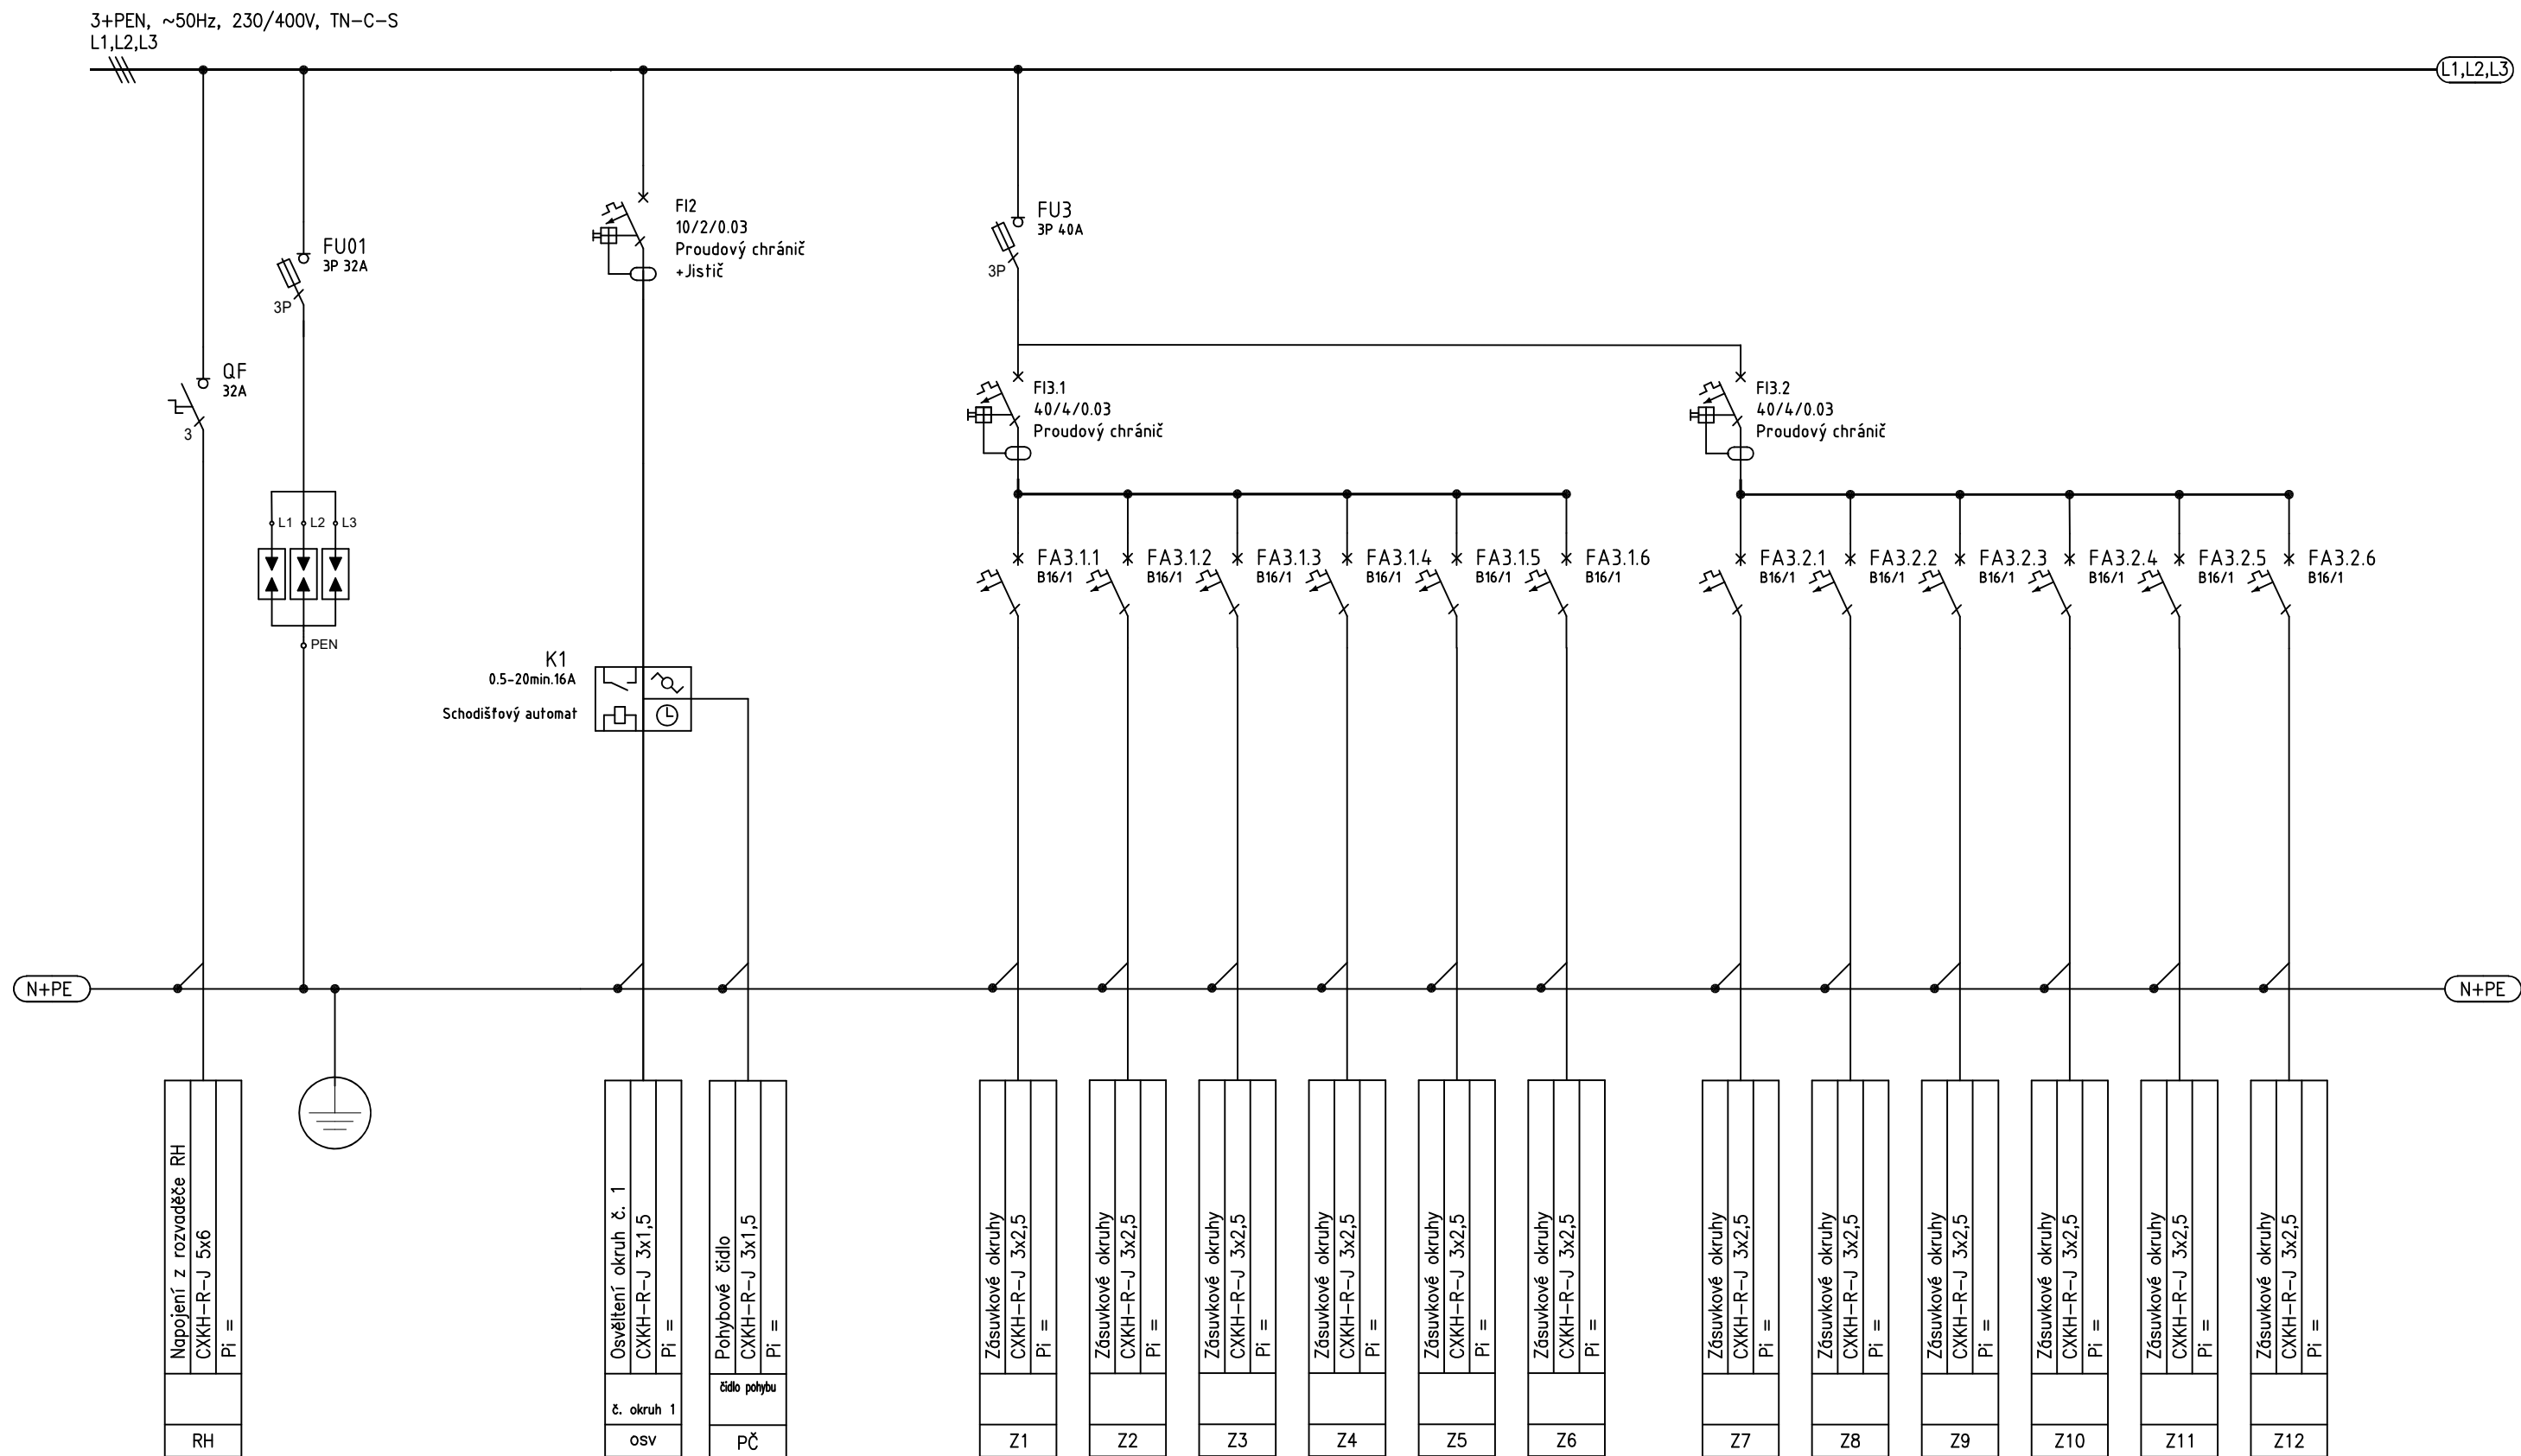

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

