


ULOŽENÍ KABELU – CHODNÍK RÝHA 350/400mm

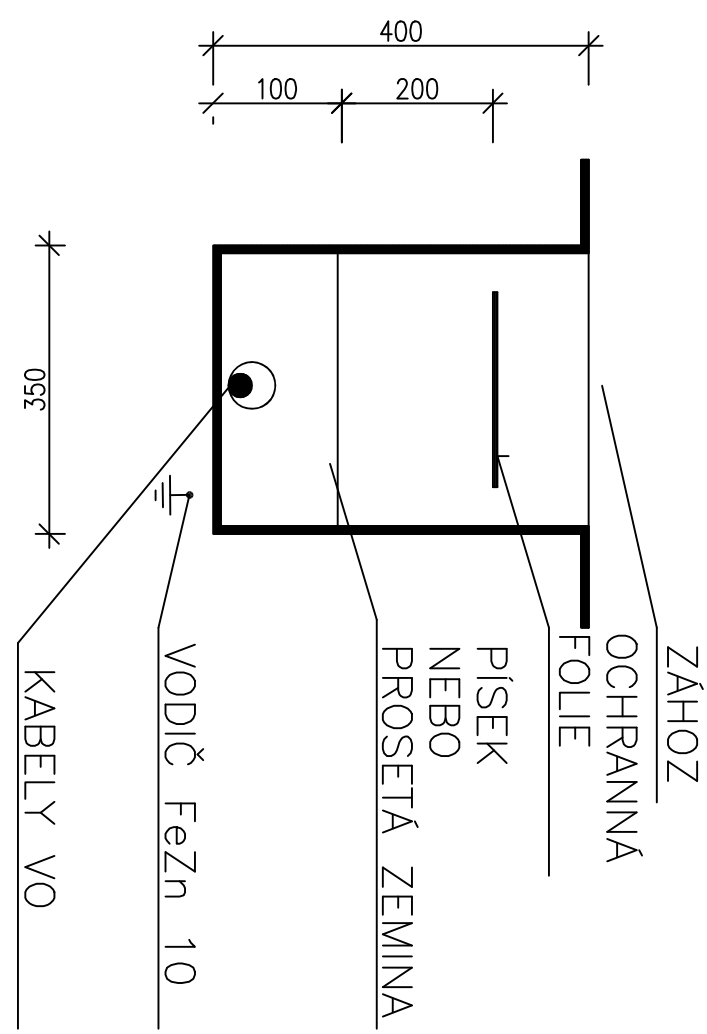

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3
 ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000–3 : ABB, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL
 Žižkova 522, 34401 Domažlice
 tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		tel:603218475 e-mail: speierl@centrum.cz		
		Ing. Speierl		Ing. Speierl		Ing. Speierl				
KRAJ		Plzeňský		MÍSTO		Domažlice		FORMÁT		1 x A4
OBJEDNATEL						Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401 Domažlice		DATUM		IV/2024
REKONSTRUKCE SUKOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH								ÚČEL		DPS
								ČÍSLO ZAKÁZKY		
								MĚŘÍTKO		-
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULOŽENÍ KABELŮ V CHODNÍKU "A"										E3.4.24.3