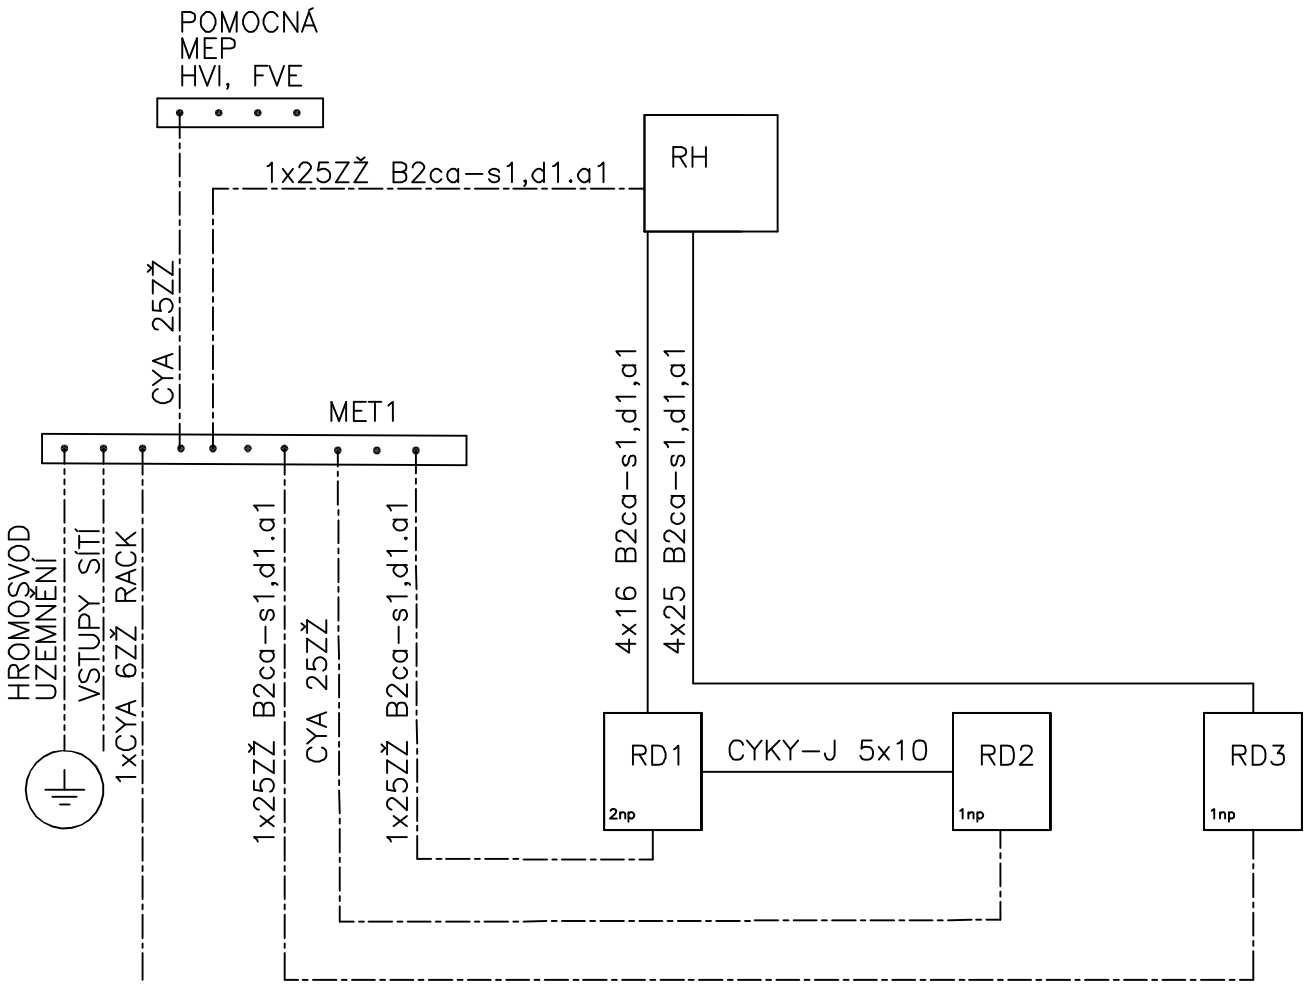

INSTALACE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TNC a TNS, 3+PE+N, 230V/400V, 50Hz.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU.
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU DLE ČSN 33 2000-5-54 ED.3.

Vypracoval: Img. Antonín Speierl	AKCE:		Investor: PŘÍSTAVBA ZIMNÍ STADION	Listů: 1
Schválil:	ELEKTROINSTALACE	E.2.11.25.12	Obsah: CELKOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ - PŘÍPOJKA NN, UZEMNĚNÍ	List: 1
Datum : 18/9/25				