


# ULOŽENÍ KABELU – VOLNÝ TERÉN RÝHA 350/700mm

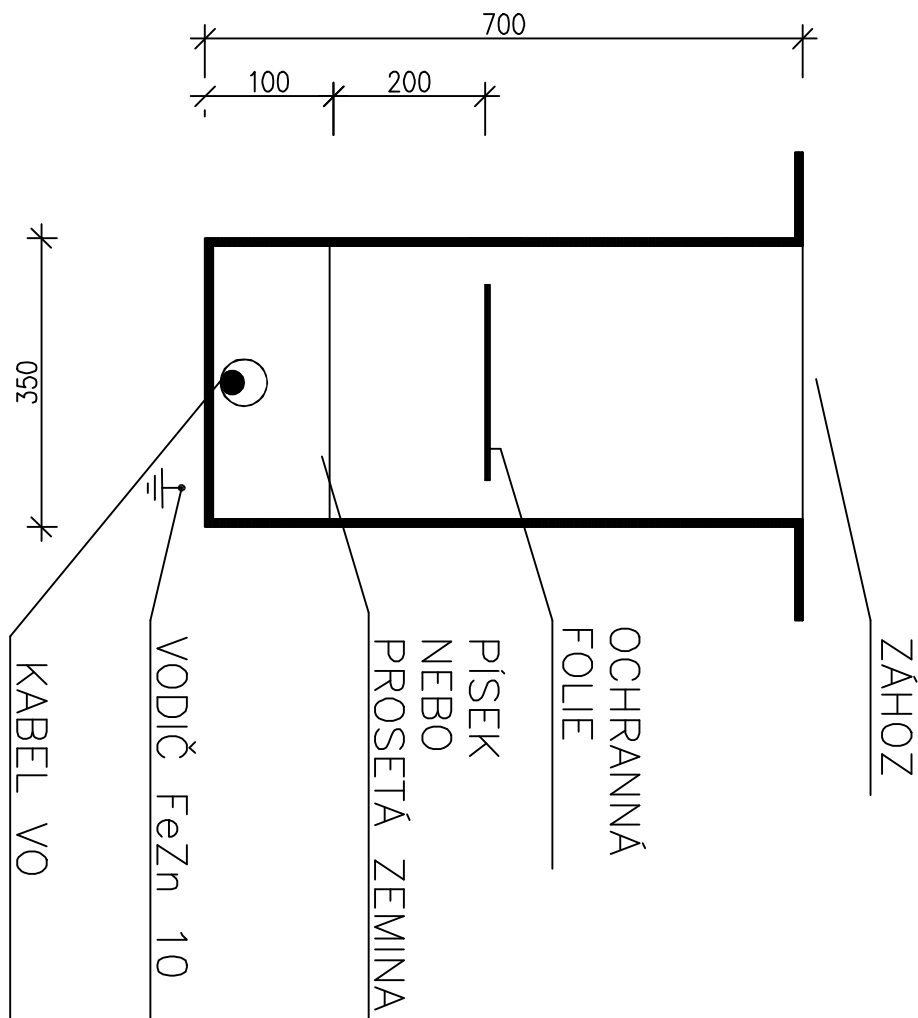

SOUBĚH A KŘÍŽENÍ KABELU NN S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI	SOUBĚH	KŘÍŽENÍ
KABEL NN	50MM	50MM
KABEL VN DO 10kV 5 *	150MM	150MM
KABEL VN DO 35kV	200MM	200MM
SDĚLOVACÍ KABEL – NECHRÁNĚNÝ	300MM	300MM
SDĚLOVACÍ KABEL – V CHRÁNIČKÁCH	100MM	300MM
PLYNOVOD DO 0,005 MPa	400MM	100MM
PLYNOVOD DO 0,3 MPa	600MM	100MM
VODOVODNÍ PORUBÍ	400MM	400/200MM
TEPELNÁ VEDENÍ	300MM	300MM
STOKY, KANALIZACE	100MM	300MM

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3  
 ZÁKLADNÍ: IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
 PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE  
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 : ABB, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL  
 Žižkova 522, 34401 Domažlice  
 tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Speierl	Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO	Domažlice	FORMÁT	A4
OBJEDNATEL	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 34401 Domažlice			DATUM	IX/2025
DOMAŽLICE - AREÁL ZIMNÍHO STADIONU PŘÍSTAVBA ŠATEN K ZIMNÍMU STADIONU DOSTAVBA HŘIŠŤ				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	-
OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ ULOŽENÍ KABELU - A - VOLNÝ TERÉN					E3.9.25.3